


Projektowana rozdzielnica kuchni REK

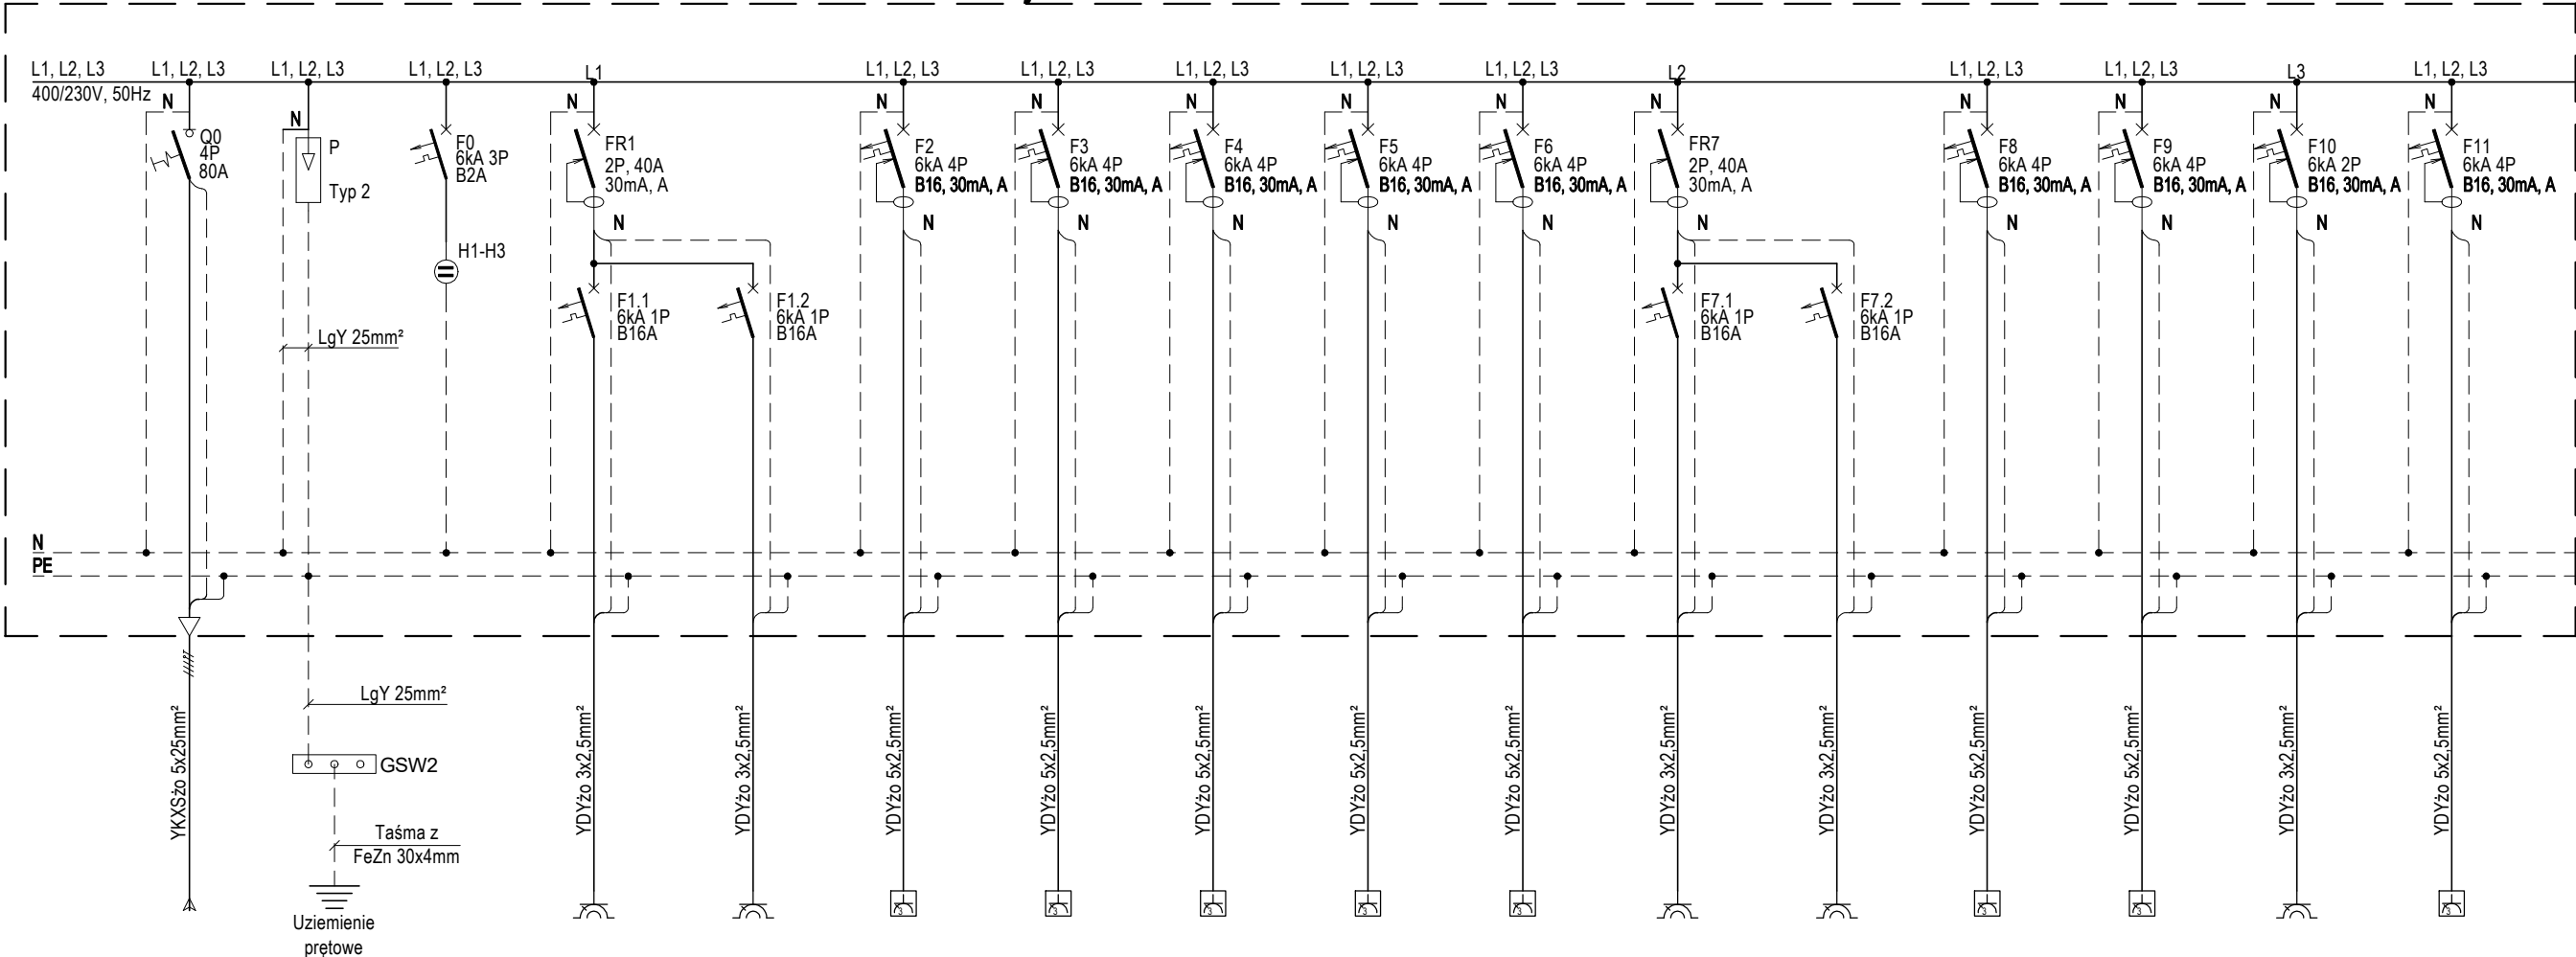

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|--|-----------|---------|---------|
| Opis odpływu | Zasilanie z RG | Ochrona przepięciowa | Kontrola napięcia | REK/1.1 | REK/1.2 | REK/2 | REK/3 | REK/4 | REK/5 | REK/6 | REK/7.1 | REK/7.2 | REK/8 | REK/9 | REK/10 | REK/11 | | |
| | | | | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA |
| | | | | KUCHNIA 1 | KUCHNIA 2 | KUCHNIA 1 | KUCHNIA 1 | KUCHNIA 1 | KUCHNIA 1 | KUCHNIA 1 | KUCHNIA 2 ŁODÓWKA | KUCHNIA 2 MIKROFALÓWKA | KUCHNIA 2 | KUCHNIA 1 | ZIMOWALNA, MAGAZYN ŻYWNOSCI, OBIERALNIA | ZIMOWALNA | | |

| |
|--|
| OCHRONNOŚĆ ROZDZIELNICY II KLASA |
| STOPIEŃ OCHRONY ROZDZIELNICY IP30 |
| OBCIĄŻALNOŚĆ PRĄDOWA DŁUGOTRWAŁA ROZDZIELNICY $I \geq 100A$ |
| NAPIĘCIE SIECI 400/230 |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY 500V, 50-60Hz |

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM

SAMOCZYNNY
WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

TT



MIASTOPROJEKT ZABRZE SP. Z O.O.
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 58,
44-113 GLIWICE

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PT
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -
- OŚWIATY PRZY UL. MICKIEWICZA 11 W SKOCZOWIE.**

INWESTO

GMINA SKOCZÓW
43-430 SKOCZÓW, UL. RYNEK 1

LOKALIZACJA

**43-430 SKOCZÓW , UL. MICKIEWICZA 11
DZ. NR 262 OBREB 0001 CENTRUM**

PRZEDMIOT RYSUNK

BRANŽA

SCHEMAT ROZDZIELNICY KUCHNI RE

ELEKTRYKA

PROJEKTANT / OPRACOWUJĄC

SKALA

DATA

R RYS.


mgr inż.
Dariusz Karolczyk
upr. SLK/3492/PWOE

PODP

**LISTOPAD
2022**

E.13
1/2

Projektowana rozdzielnica kuchni REK

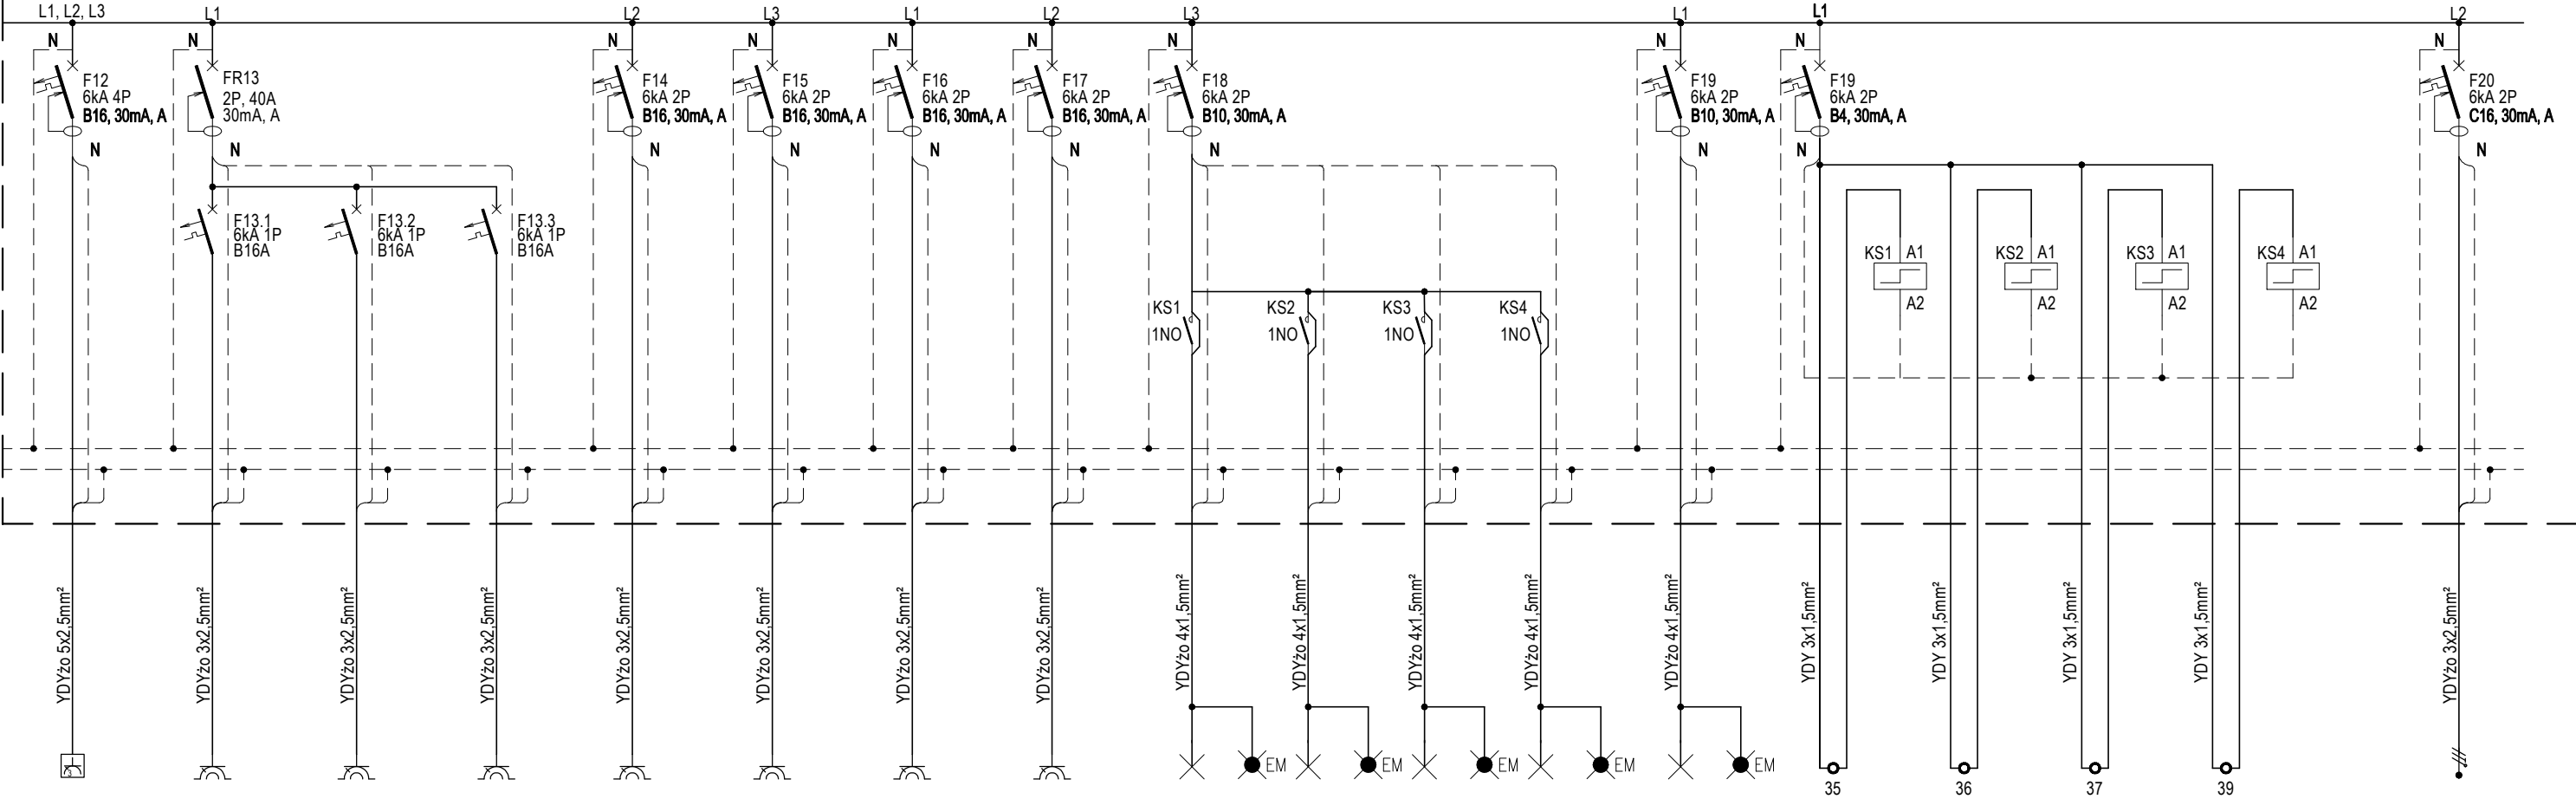

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| REK/12 | REK/13.1 | REK/13.2 | REK/13.3 | REK/14 | REK/15 | REK/16 | REK/17 | REK/18 | REK/19 | - | REK/21 |
| GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | OŚWIETLENIE | OŚWIETLENIE | | |
| ZIMNAŁNIA | MAGAZYN ŻYWIŃCOCI ZAMRAŻARKA | MAGAZYN ŻYWIŃCOCI ZAMRAŻARKA | MAGAZYN ŻYWIŃCOCI ŁODÓWKA | WC | KUCHNIA 1 PODGRZEWACZ DO WODY | ZIMNAŁNIA PODGRZEWACZ DO WODY | WC PODGRZEWACZ DO WODY | KUCHNIA 1, KUCHNIA 2, ZIMNAŁNIA | MAGAZYN ŻYWIŃCOCI, OBIERALNIA, WC | STEROWANIE OŚWIETLENIE | KUCHNIA 1 ZASILANIE WENTYLATOR |