


Projektowana rozdzielnica piętrowa RE0

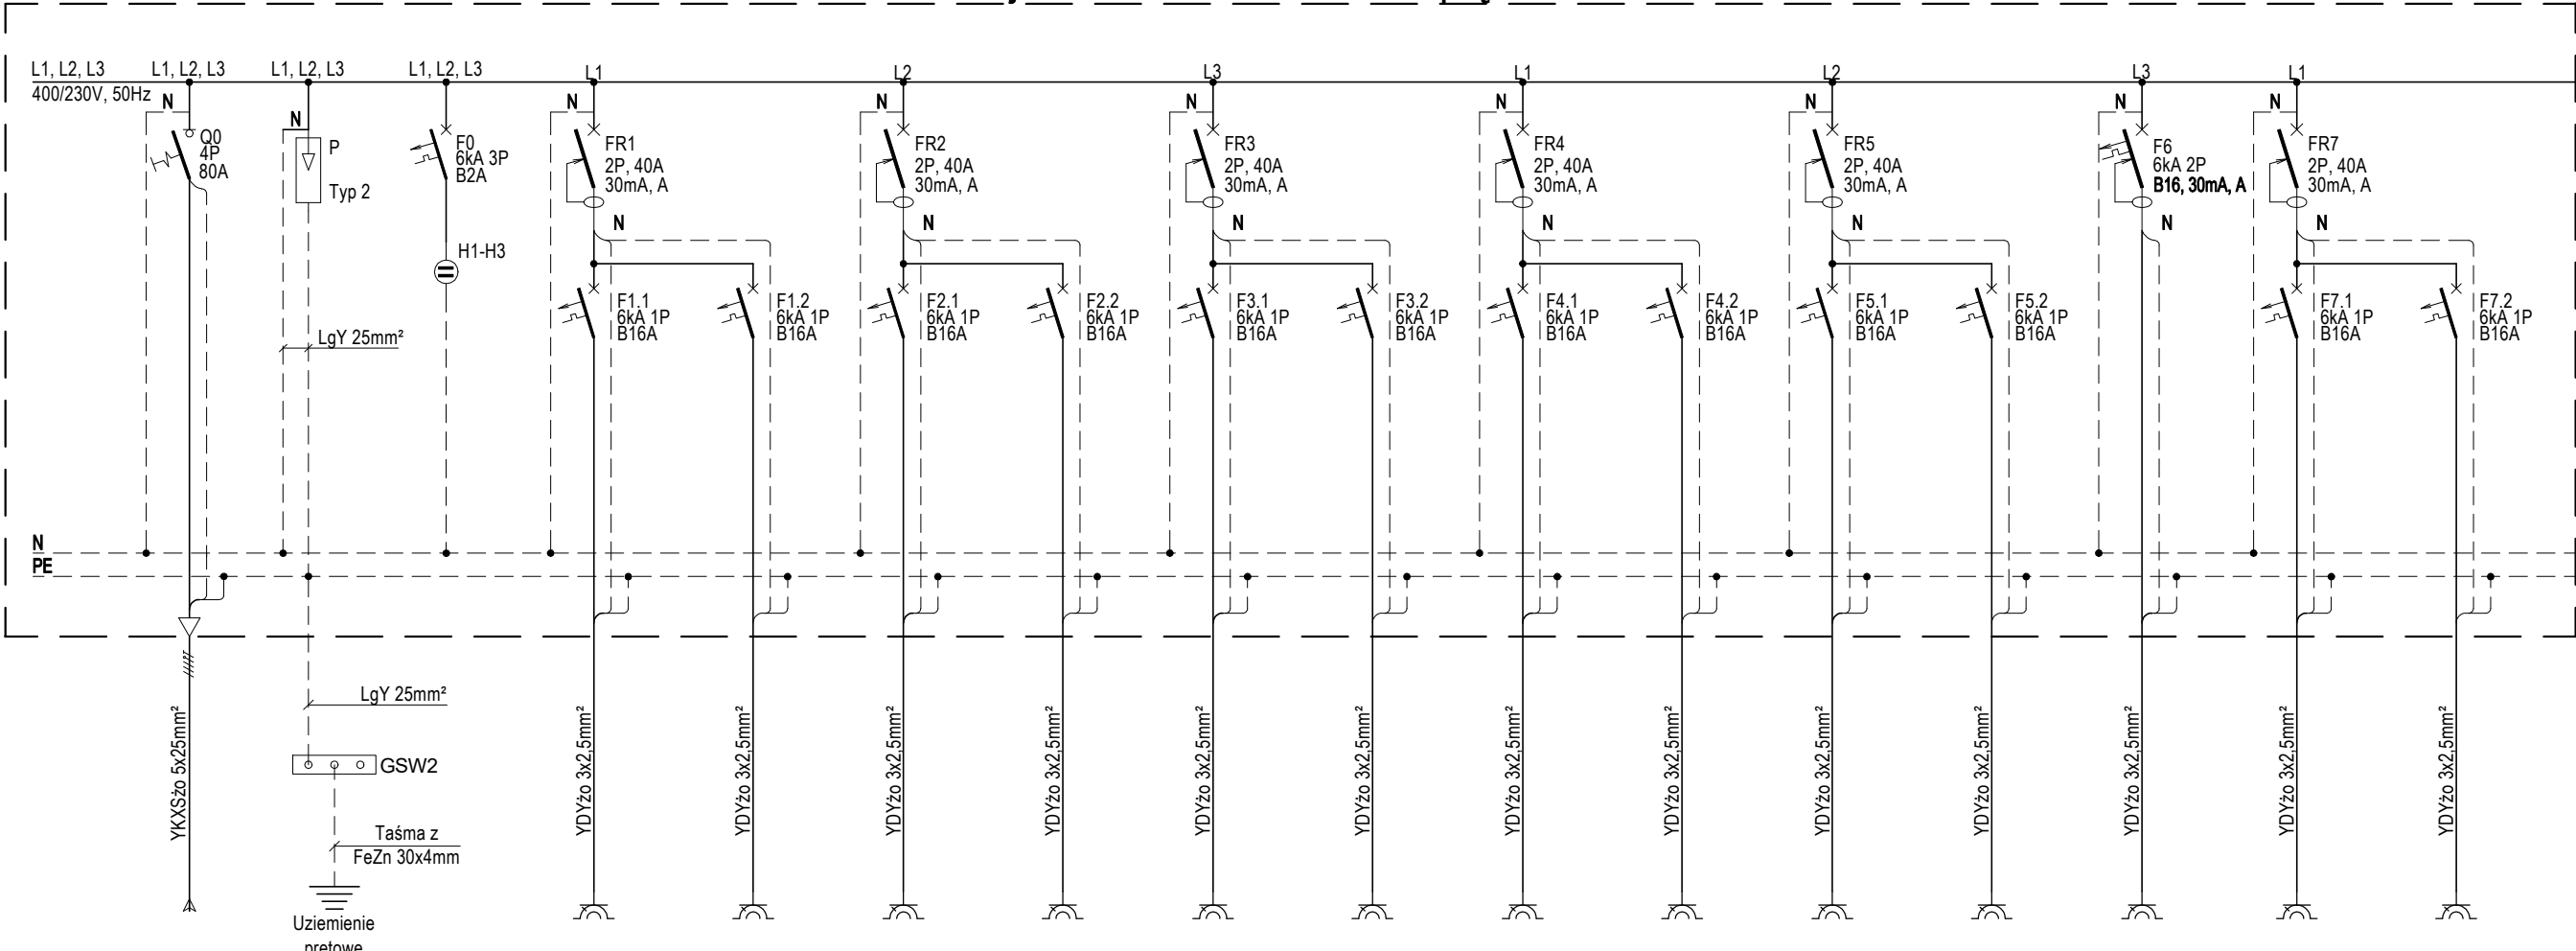

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------------|-------------------|---|-----------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------|--|----------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Opis odpływu | Zasilanie z RG | Ochrona przepięciowa | Kontrola napięcia | RE0/1.1 | RE0/1.2 | RE0/2.1 | RE0/2.2 | RE0/3.1 | RE0/3.2 | RE0/4.1 | RE0/4.2 | RE0/5.1 | RE0/5.2 | RE0/6 | RE0/7.1 | RE0/7.2 |
| | | | | GNI AZDA | GNI AZDA | GNI AZDA | GNI AZDA | GNI AZDA | GNI AZDA | GNI AZDA | GNI AZDA | GNI AZDA | GNI AZDA | GNI AZDA | GNI AZDA | GNI AZDA |
| | | | | HOL, KOMUNIKACJA 0.1, KOMUNIKACJA 0.2 | KOMUNIKACJA 0.3, KOMÓRKA | POM. 5 | INTENDENTA | JADALNIA | ŚWIE TLICA | BIURO | POM. 2 SALA WYKŁADOWA | POM. 1 MAŁA SALA GIM., SZATNIA DLA DZIE CI | WOŹNY | SKLEPIK SZKOLNY | WC SUSZARKA DO RĄ K | SZATNIA WOŹNYCH |

OCHRONNOŚĆ ROZDZIELNICY
II KLASA

STOPIEŃ OCHRONY
ROZDZIELNICY IP30

OBCIĄŻALNOŚĆ PRĄDOWA
DŁUGOTRWAŁA ROZDZIELNICY I_{≥100A}

400/230

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
ROZDZIELNICY 500V, 50-60Hz

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

II



MIASTOPROJEKT ZABRZE SP. Z O.O.
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 58,
44-113 GLIWICE

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PT
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -
- OŚWIATY PRZY UL. MICKIEWICZA 11 W SKOCZOWIE.**

INWESTOR

GMINA SKOCZÓW
43-430 SKOCZÓW, UL. RYNEK 1

LOKALIZACJA

BRANŽA

SCHEMAT ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ RE

ELEKTRYKA

PROJEKTANT / OPRACOWUJĄCY

SKALA

DATA

R RYS.


mgr inż.
Dariusz Karolczyk
upr. SLK/3492/PWOE/1

PODPI

**LISTOPAD
2022**


E.10
1/4

Projektowana rozdzielnica piętrowa RE0

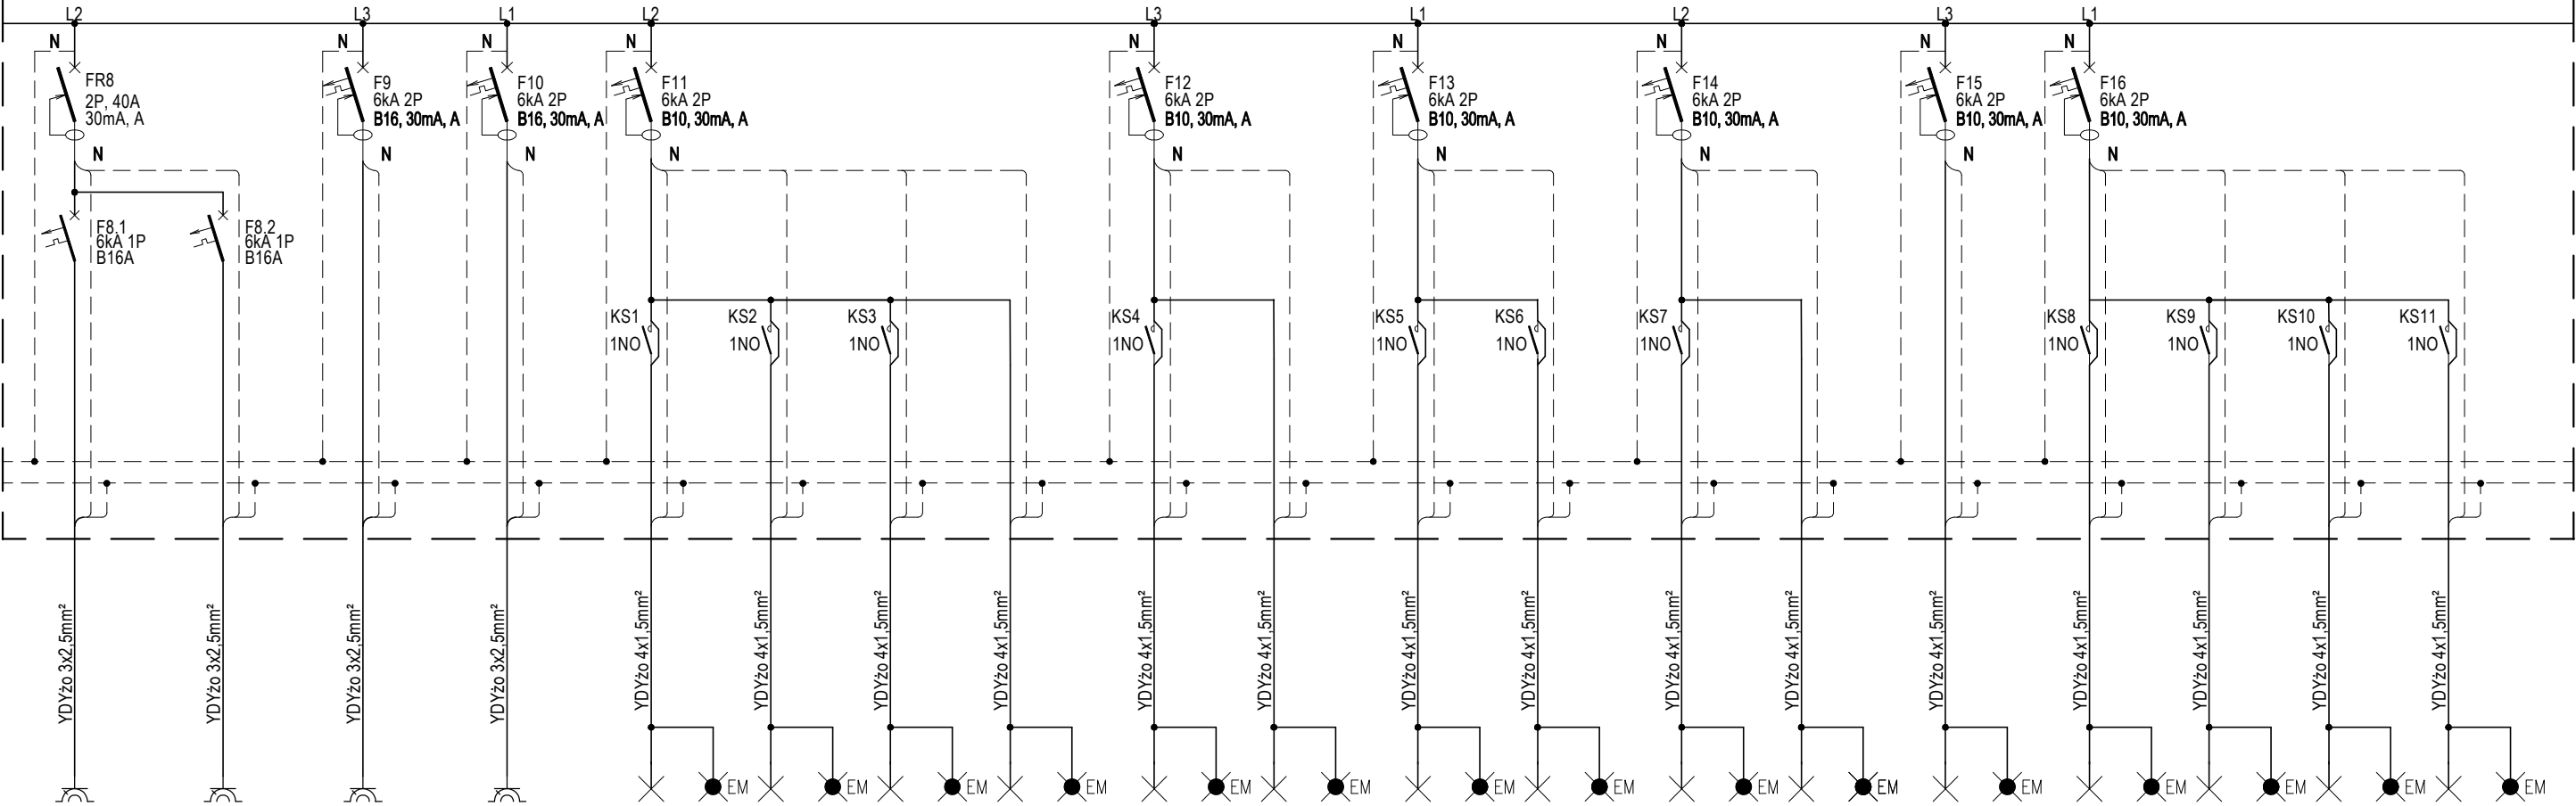

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------|
| RE0/8.1 | RE0/8.2 | RE0/9 | RE0/10 | RE0/11 | RE0/12 | RE0/13 | RE0/14 | RE0/15 | RE0/16 |
| GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA | OŚWIETLENIE | OŚWIETLENIE | OŚWIETLENIE | OŚWIETLENIE | OŚWIETLENIE | OŚWIETLENIE |
| SZATNIA WOŹNYCH PRAŁKA | SZATNIA WOŹNYCH ŁODÓWKA | SKLEPIK SZKOLNY PODGRZEWACZ DO WODY | WC PODGRZEWACZ DO WODY | HOL, KOMUNIKACJA 0.1, KOMUNIKACJA 0.2 WOŹNY, SKLEPIK SZKOLNY | KLATKA SCHODOWA 1, KOMÓRKA | KLATKA SCHODOWA 2 | PRZEDSIONEK, SZATNIA, KOMUNIKACJA 0.4, KOMUNIKACJA 0.5, MAGAZYN | KOMUNIKACJA 0.3, POM. 5, INTENDENTKA | JADALNIA, ŚWETLICA |

Projektowana rozdzielnica piętrowa RE0

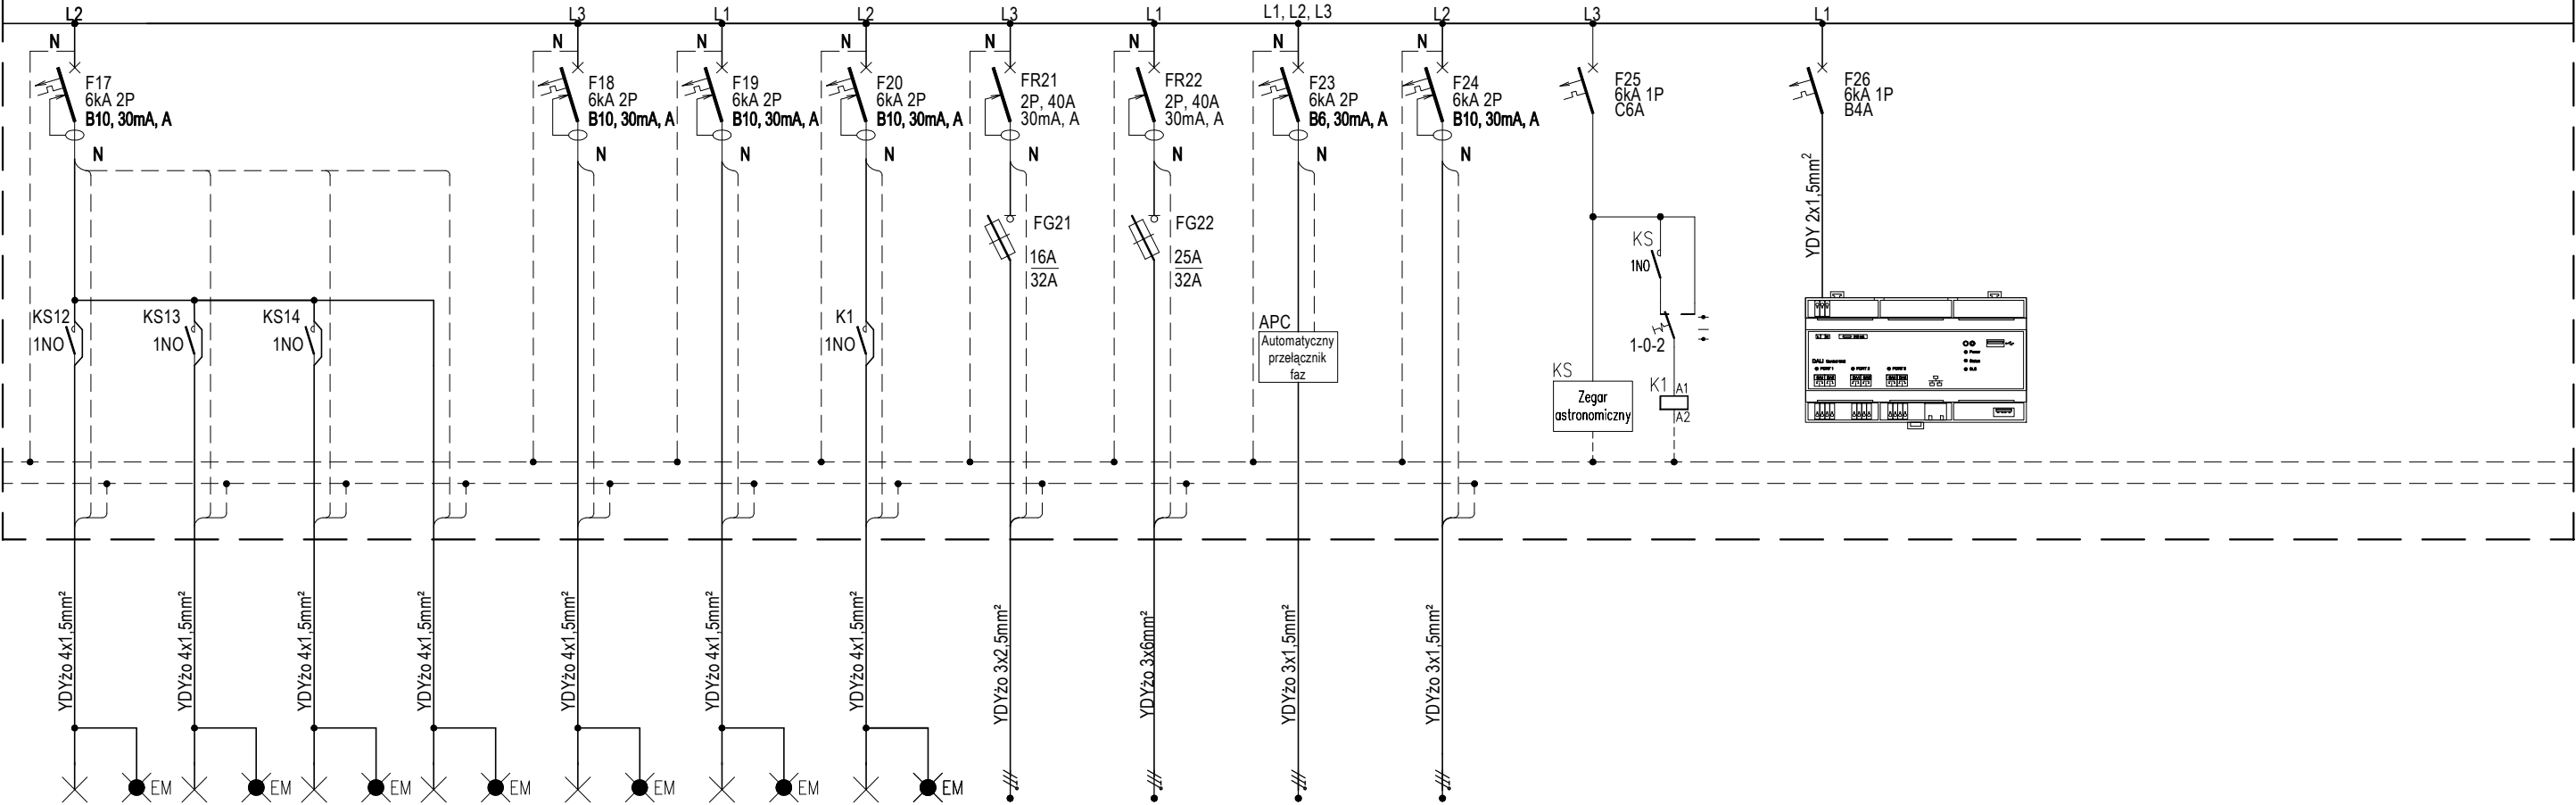

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|-------------|---|---|--------------------|----------------------|--|---|
| RE0/17 | RE0/18 | RE0/19 | RE0/20 | RE0/21 | RE0/22 | RE0/23 | RE0/24 | - | RE0/26 |
| OŚWIETLЕНИЕ | OŚWIETLЕНИЕ | OŚWIETLЕНИЕ | OŚWIETLЕНИЕ | GNIAZDA | GNIAZDA | | | | |
| BIURO, POM. 2 SALA WYKŁADOWA | POM. 1 MAŁA SALA GIM. SZATNIA DLA DZIECI | WC, SZATNIA WOŹNYCH | ZEMNĄTRZ | POM. 5 ZASILANIE CENTRALI WENTYLACYJNA | ZEMNĄTRZ ZASILANIE CENTRALI WENTYLACYJNA | ZASILANIE SSWIN | ZASILANIE DZWONKI | STEROWANIE OŚWIELENIE ZEMNĄTRZYM | ZASILANIE CENTRALKA MONITOROWANIA OPRAW OŚWIELENIA EWAKUACYJNEGO |

Projektowana rozdzielnica piętrowa RE0

