LEGENDA:

- CR — czujka ruchu - ES-SYSTEM
- DK LED-1.DM EVG DIM IP 40 22W oprawa dostropowa
- DK LED-2.DM EVG DIM IP 40 22W oprawa dostropowa
- DK LED-3.DM EVG DIM IP 40 22W oprawa dostropowa
- SP-R 414 EVG IP 54 oprawa dostropowa
- SP-O 414 EVG IP 44 oprawa dostropowa
- DC 226 EVG-CS PD IP 44 oprawa dostropowa
- 4x14 — ES-HOV 414 EVG-CS IP 65 oprawa dostropowa
- 4x24 — ES-H 424 EVG-CS IP 65 oprawa dostropowa
- SYSTEM 8000-B LED 34W IP 40 oprawa do montażu w suficie podwieszanym
- CO2 235 IP 65 oprawa nastropowa
- AW — oprawa wyposażona w moduł awaryjny CT12
- • AW — P-L oprawa awaryjna
- AW 1 — Monitor 1 CT12 IP 40 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
- AW 2 — Monitor 2 IP 40 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego CT12
- Monitor LED HO-N IP 40 oprawa oświetlenia awaryjnego CT12
- LG-gino 26W IP 65
- Atelier LED 15W
- ES-KAMO 35W IP 65
- CR — regulator oświetlenia
- PXF VIP kinkiet IP44 1x24

Uwagi:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, sztuket, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ościeżach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, o tolerancję dodatnią może wynosić do 20 mm. Kształtowanie weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skontrolować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem drzwiniejącia nieściałości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt budowlano-wykonawczy).
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez strropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

SCHEMAT:

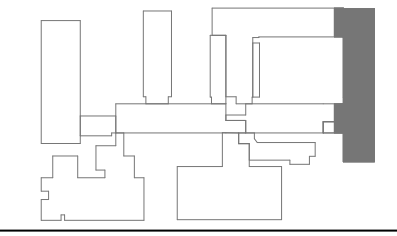

Pasted Image #11.jpg

INWESTOR:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60–572 Poznań

ADRES:
ul. Szpitalna 27/33, 60–572 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Projekt wykonawczy do projektu budowlanego zamiennego pt. :
Projekt – zamienny, rozbudowa i nadbudowa budynku fizkowego szpitala na potrzeby Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej oraz budowę stacji transformatorowej i budynku agregatu prądotwórczego, na terenie działki nr 7/14, ark.17, obręb Jeżyce położonej w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33.

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. W. MASIEKOWSKI	nr 293/7/Pw		**A.DO XXI** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań tel. 061 862 1234, fax. 061 862 1083
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: luty 2014	SKALA: 1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - PIĘTRO

NR RYSUNKU:
E-02