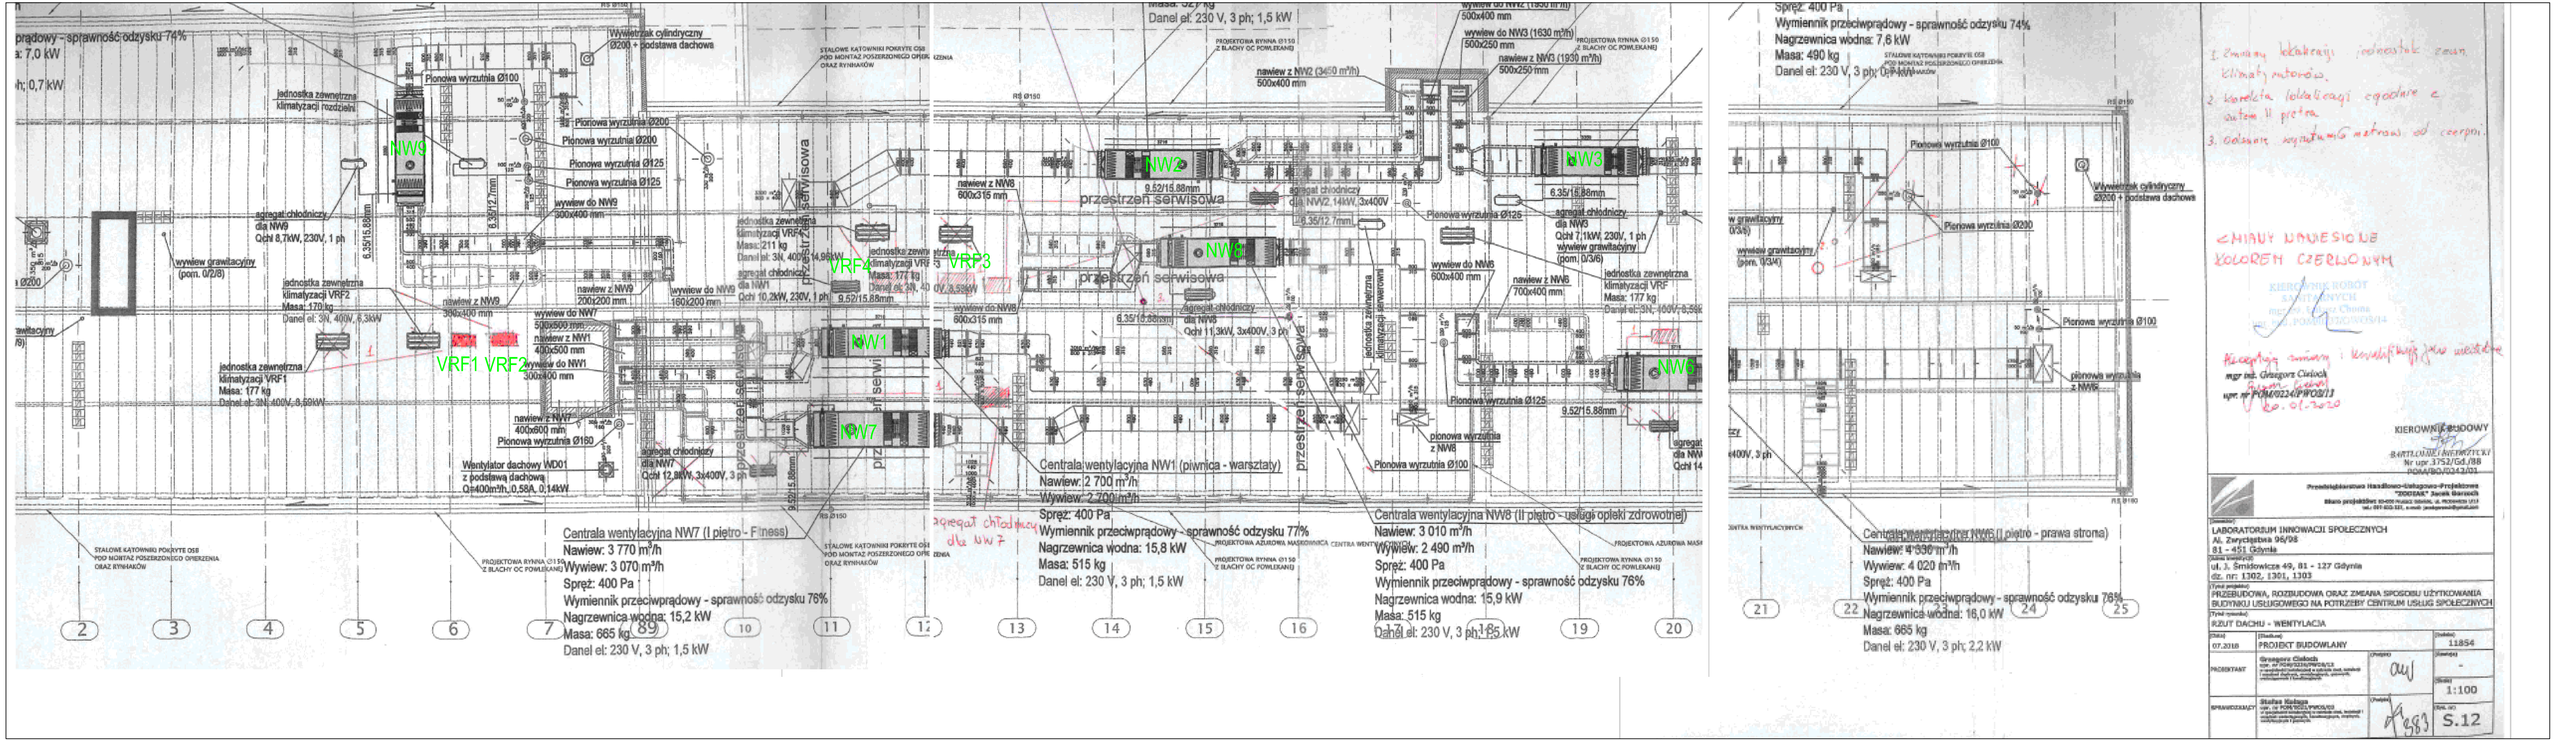
NW9
NW2
NW3
NW1
NW7
NW8
VRF1
VRF2
VRF3
VRF4
przestrzeń serwisowa
Centrala wentylacyjna NW7 (I piętro - Fitness)
Nawiew: 3 770 m³/h
Wywiew: 3 070 m³/h
Spręż: 400 Pa
Wymiennik przeciwprądowy - sprawność odzysku 76%
Nagrzewnica wodna: 15,2 kW
Masa: 665 kg
Danel el: 230 V, 3 ph; 1,5 kW
Centrala wentylacyjna NW1 (piwnica - warsztaty)
Nawiew: 2 700 m³/h
Wywiew: 2 700 m³/h
Spręż: 400 Pa
Wymiennik przeciwprądowy - sprawność odzysku 77%
Nagrzewnica wodna: 15,8 kW
Masa: 515 kg
Danel el: 230 V, 3 ph; 1,5 kW
Centrala wentylacyjna NW8 (II piętro - usługi opieki zdrowotnej)
Nawiew: 3 010 m³/h
Wywiew: 2 490 m³/h
Spręż: 400 Pa
Wymiennik przeciwprądowy - sprawność odzysku 76%
Nagrzewnica wodna: 15,9 kW
Masa: 515 kg
Danel el: 230 V, 3 ph; 1,85 kW
Centrala wentylacyjna NW6 (II piętro - prawa strona)
Nawiew: 4 530 m³/h
Wywiew: 4 020 m³/h
Spręż: 400 Pa
Wymiennik przeciwprądowy - sprawność odzysku 76%
Nagrzewnica wodna: 16,0 kW
Masa: 665 kg
Danel el: 230 V, 3 ph; 2,2 kW
1. Zmiany lokalizacji jednostek zewn. klimat. natorów.
2. Kanalety lokalizacji egzodnie z uwagą II pietra.
3. Odległość wynoszącą 6 metrów od czerpni.
ZMIANY NANIESIONE KOLOREM CZERWONYM
Akceptuję zmiany: konstruktywne uwagi
mgr inż. Grażyna Cieloch
upr. nr POM/0224/PWOS/11
20.01.2020
KIEROWNIK BUDOWY
BARTŁOMIEJ MIETLICKI
Nr upr. 3752/Gd./88
ADM/BO/0343/01
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Projektowe "ZODIAK" Jacek Baroch
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Al. Zwycięstwa 96/98
81 - 451 Gdynia
ul. J. Śmidowicza 49, 81 - 127 Gdynia
dz. nr: 1302, 1301, 1303
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
RZUT DACHU - WENTYLACJA
07.2018
PROJEKT BUDOWLANY
11854
Grzegorz Cieloch
1:100
S.12