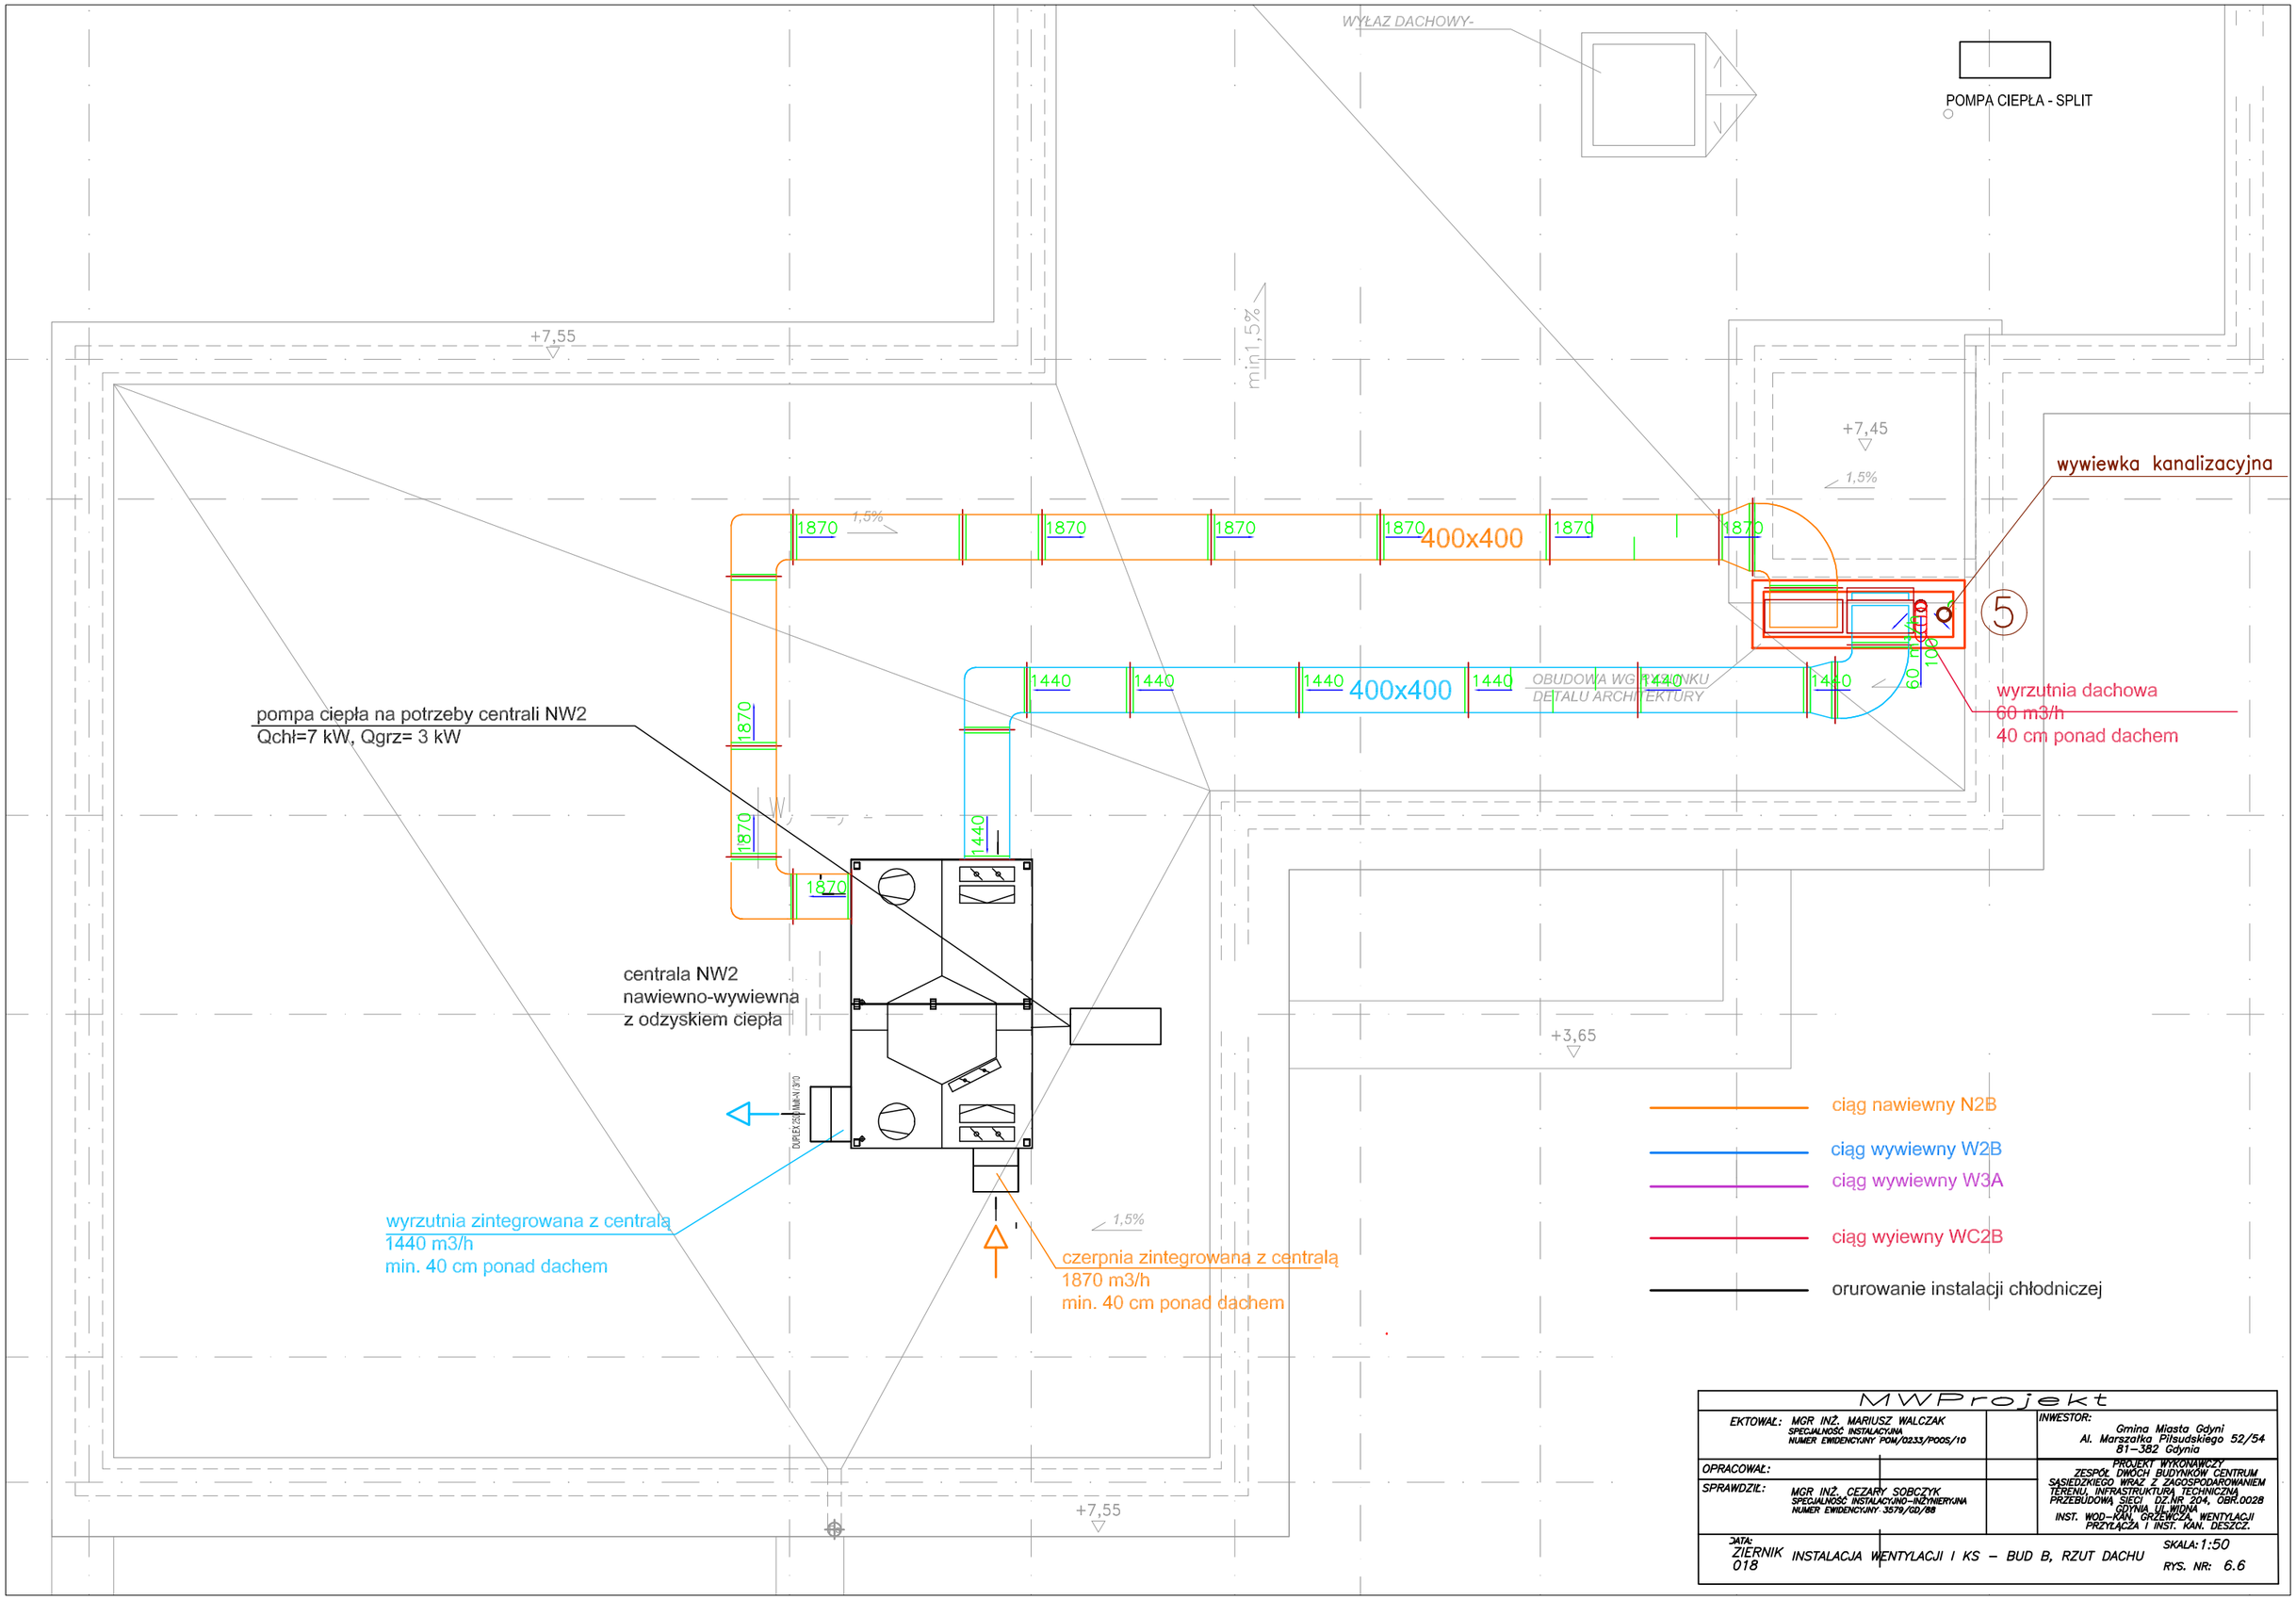
WYŁAZ DACHOWY-
POMPA CIEPŁA - SPLIT
+7,55
min1,5%
+7,45
1,5%
wywiewka kanalizacyjna
1870
1,5%
400x400
1440
OBUDOWA WG RYSUNKU
DETALU ARCHITEKTURY
5
wyrzutnia dachowa
60 m3/h
40 cm ponad dachem
pompa ciepła na potrzeby centrali NW2
Qchł=7 kW, Qgrz= 3 kW
centrala NW2
nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepła
+3,65
ciąg nawiewny N2B
ciąg wywiewny W2B
ciąg wywiewny W3A
ciąg wyiewny WC2B
orurowanie instalacji chłodniczej
wyrzutnia zintegrowana z centralą
1440 m3/h
min. 40 cm ponad dachem
czerpnia zintegrowana z centralą
1870 m3/h
min. 40 cm ponad dachem
+7,55
MWProjekt
EKTOWAŁ: MGR INŻ. MARIUSZ WALCZAK
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA
NUMER EWIDENCYJNY POM/0233/POOS/10
INWESTOR:
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
OPRACOWAŁ:
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. CEZARY SOBCZYK
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA
NUMER EWIDENCYJNY 3579/GD/88
PROJEKT WYKONAWCZY
ZESPÓŁ DWÓCH BUDYNKÓW CENTRUM SĄSIEDZKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZEBUDOWĄ SIECI DZ.NR 204, OBR.0028
GDYNIA UL.WIDNA
INST. WOD-KAN, GRZEWCZA, WENTYLACJI PRZYŁĄCZA I INST. KAN. DESZCZ.
DATA:
ZIERNIK 018
INSTALACJA WENTYLACJI I KS – BUD B, RZUT DACHU
SKALA: 1:50
RYS. NR: 6.6