
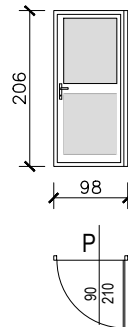


# ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1	2	3
OZNACZENIE NA RYSUNKU	O3	D1, D3
SCHEMAT (okna, drzwi) [cm]		
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORÓW W MURZE [mm]	S	850
	H	800
MATERIAŁ	PCV	ALUMINIUM
KOLOR	ANTRACYT	ANTRACYT
ILOŚĆ	12	2

## UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WERYFIKACJI PODANYCH WYMIARÓW OKIEN I DRZWI Z RZECZYWISTYM ICH OBMIAREM. PODANE WYMIARY W DOKUMENTACJI SŁUŻĄ JEDYNI NA POTRZEBY OSZACOWANIA CENY OFERTOWEJ I NIE MOGĄ BYĆ BRANE POD UWAGĘ PRZY WYKONANIU MONTAŻU.
- WYPEŁNIENIE SZKLANE - SZYBY ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE -  $U \leq 1,1 [W/m^2K]$ . ;
- PROJEKTOWANE OKNA NR O2 ,O3 WYPOSAŻYĆ W KLAMKI.  
OKNA MONTOWAĆ NA KOTWY SYSTEMOWE Z USZCZELNIENIEM Z PIANKI POLIURETANOWEJ.  
WYSOKOŚĆ PROFILU OKIENNEGO MIN. 68 mm, GRUBOŚĆ MIN. 2,5 mm.  
W OKNACH NR O1, O2, O3 ZAMONTOWAĆ PONOWNIE KRATY.
- WYPEŁNIENIE PEŁNE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN. - TYPU "SANDWICH" - PANELE NIEPRZEZIERNE Z RDZENIEM IZOLACYJNYM.  
WSZYSTKIE DRZWI ZAOPATRZYĆ W SAMOZAMYKACZ + ODBÓJ.
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA STOLARKI OKIENNEJ -  $U_k \leq 1,1 [W/m^2K]$ .
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA STOLARKI DRZWIOWEJ -  $U_k \leq 1,3 [W/m^2K]$ .
- NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA PROFILI WYPRODUKOWANYCH W TECHNOLOGII "KOEKSTRIUZJI" Z WYKORZYSTANIEM GRANULATU Z ODZYSKU.
- SPOSÓB OTWIERANIA I PODZIAŁ OKIEN WG STANU ISTNIEJĄCEGO.

W związku z różnorodnością systemów aluminiowych, wybrany przez wykonawcę producent ślusarki aluminiowej zobowiązany jest do zastosowania odpowiedniego wzmocnienia systemowego, uzależnionego od wymagań statycznych wykonywanej stolarki, celem zagwarantowania bezpieczeństwa zamontowanych konstrukcji!

## UWAGA:

- Niniejszy projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH					
<b>SANIPROJEKT</b>			ul. Starowapiennikowa 42A/61; 25-112 Kielce tel. +48 41 346 35 39 / +48 500 228 860 biuro@saniprojekt.pl		
Temat:	Projekt wykonawczy modernizacji ujęcia wody w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy przy ul. Spacerowej 5				
Inwestor:	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY				
Adres:	ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica				
Faza:	P. W.	Branża	Konstrukcyjna	Upr. nr	Podpis
Projektował:	mgr inż. Sławomir Bęben			SWK/0003/PW0K/06	
Sprawił:					
Tytuł rysunku:	Budynek hydroformi Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej			Data:	Nr rys.
				03.2025	A-10