


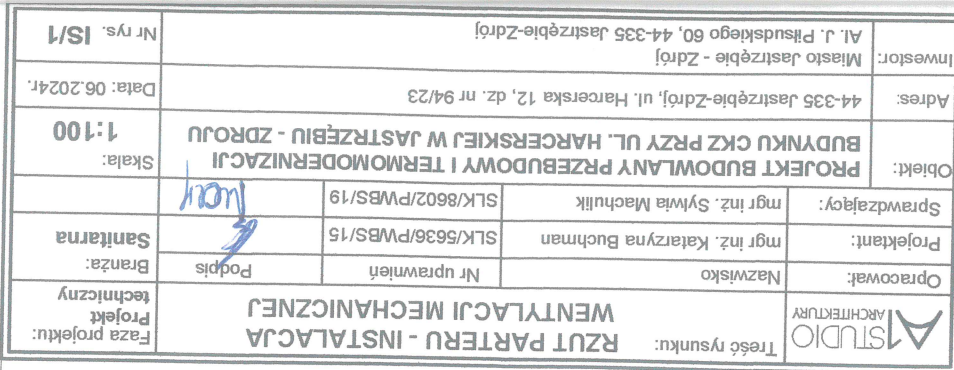

mgr inż. arch. MAGDALENA KOZIK-NIESTEROK
przeznaczająca do spraw sanitarnohigienicznych
m. u. pr. wzmocnienia - R. 2021
w zakresie opłakowania budowlanych projektowych
obiektów budowlanych o ogólnego bez obiektów ochrony zdrowia
tel. 508 972 47 / 1, ul. Miłkowska 4, 44-238 Przegląd

1. podjęto pod względem wymagan higienicznych i zdrowotnych bez zastreżeń (zastępowania)

1. Wszystkie czepnie ściennie zlokalizować min. 2m. n.p.t.
2. Przewody czepne i wyrzutowe zaizolować wełną mineralną laminowaną folią aluminiową, gr. 50mm.

UWAGA:

otwór transferowy w drzwiach o pow. min. 200cm²

otwór transferowy w ścianie o pow. min. 200cm²

przewody wenyfaliyjne - czerwina

przewody wenyfaliyjne - wylutnia

przewody wenyfaliyjne - nawiew

przewody wenyfaliyjne - wylwiew

LEGENDA: