

INWENTARYZACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Nazwa i adres

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Nazwa obiektu i lokalizacja

Budynek HALA SPORTOWA
ul. Dożynkowa 9, Poznań

Poziom

Rzut piętra +1 - strefa socjalno-biurowa

Opracował:


Dział Inwestycji i Remontów UEP

Data opracowania

12.04.2019 r.

Rev. 1

Rev. 2

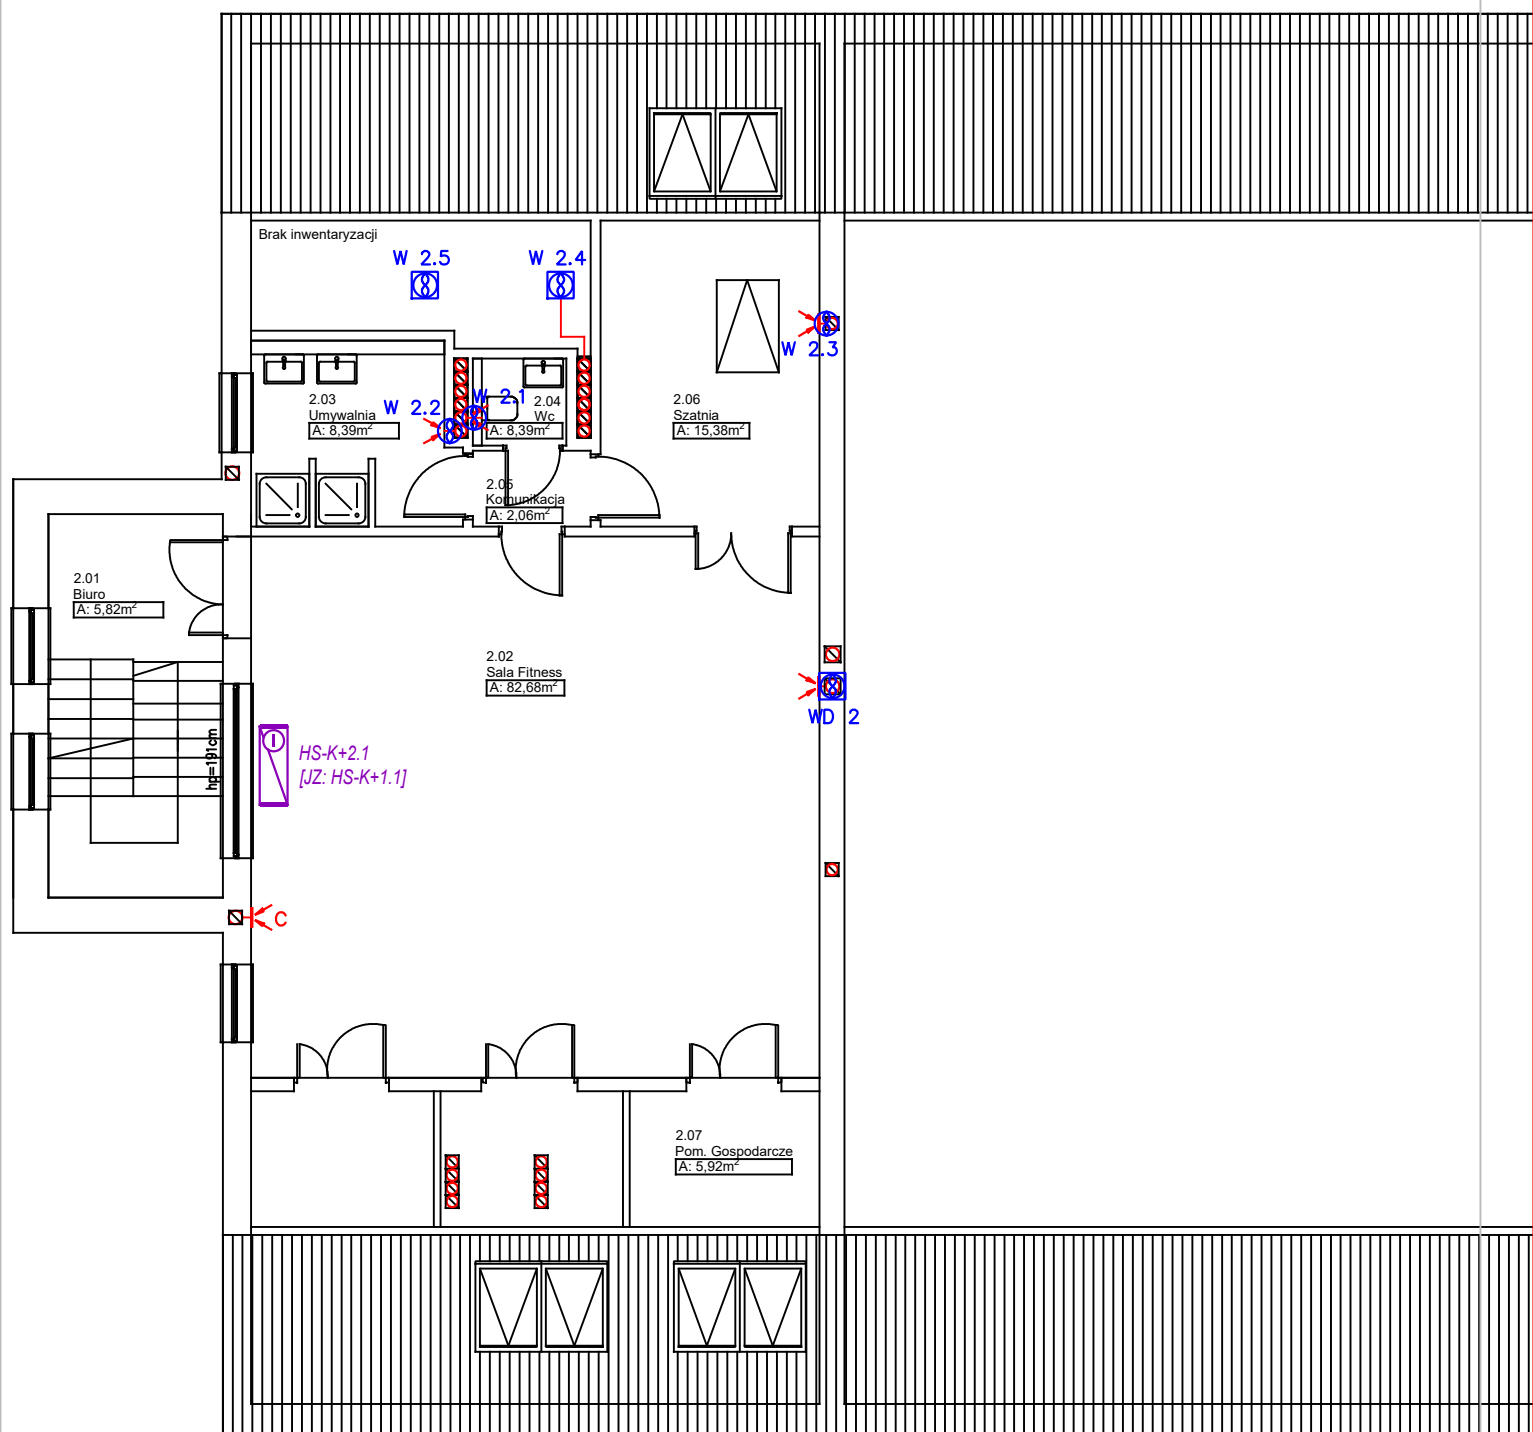

INWENTARYZACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Nazwa i adres

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Nazwa obiektu i lokalizacja

Budynek HALA SPORTOWA
ul. Dożynkowa 9, Poznań

Poziom

Rzut piętra +2 - strefa socjalno-biurowa

Opracował:


Dział Inwestycji i Remontów UEP

Data opracowania

12.04.2019 r.

Rev. 1

Rev. 2

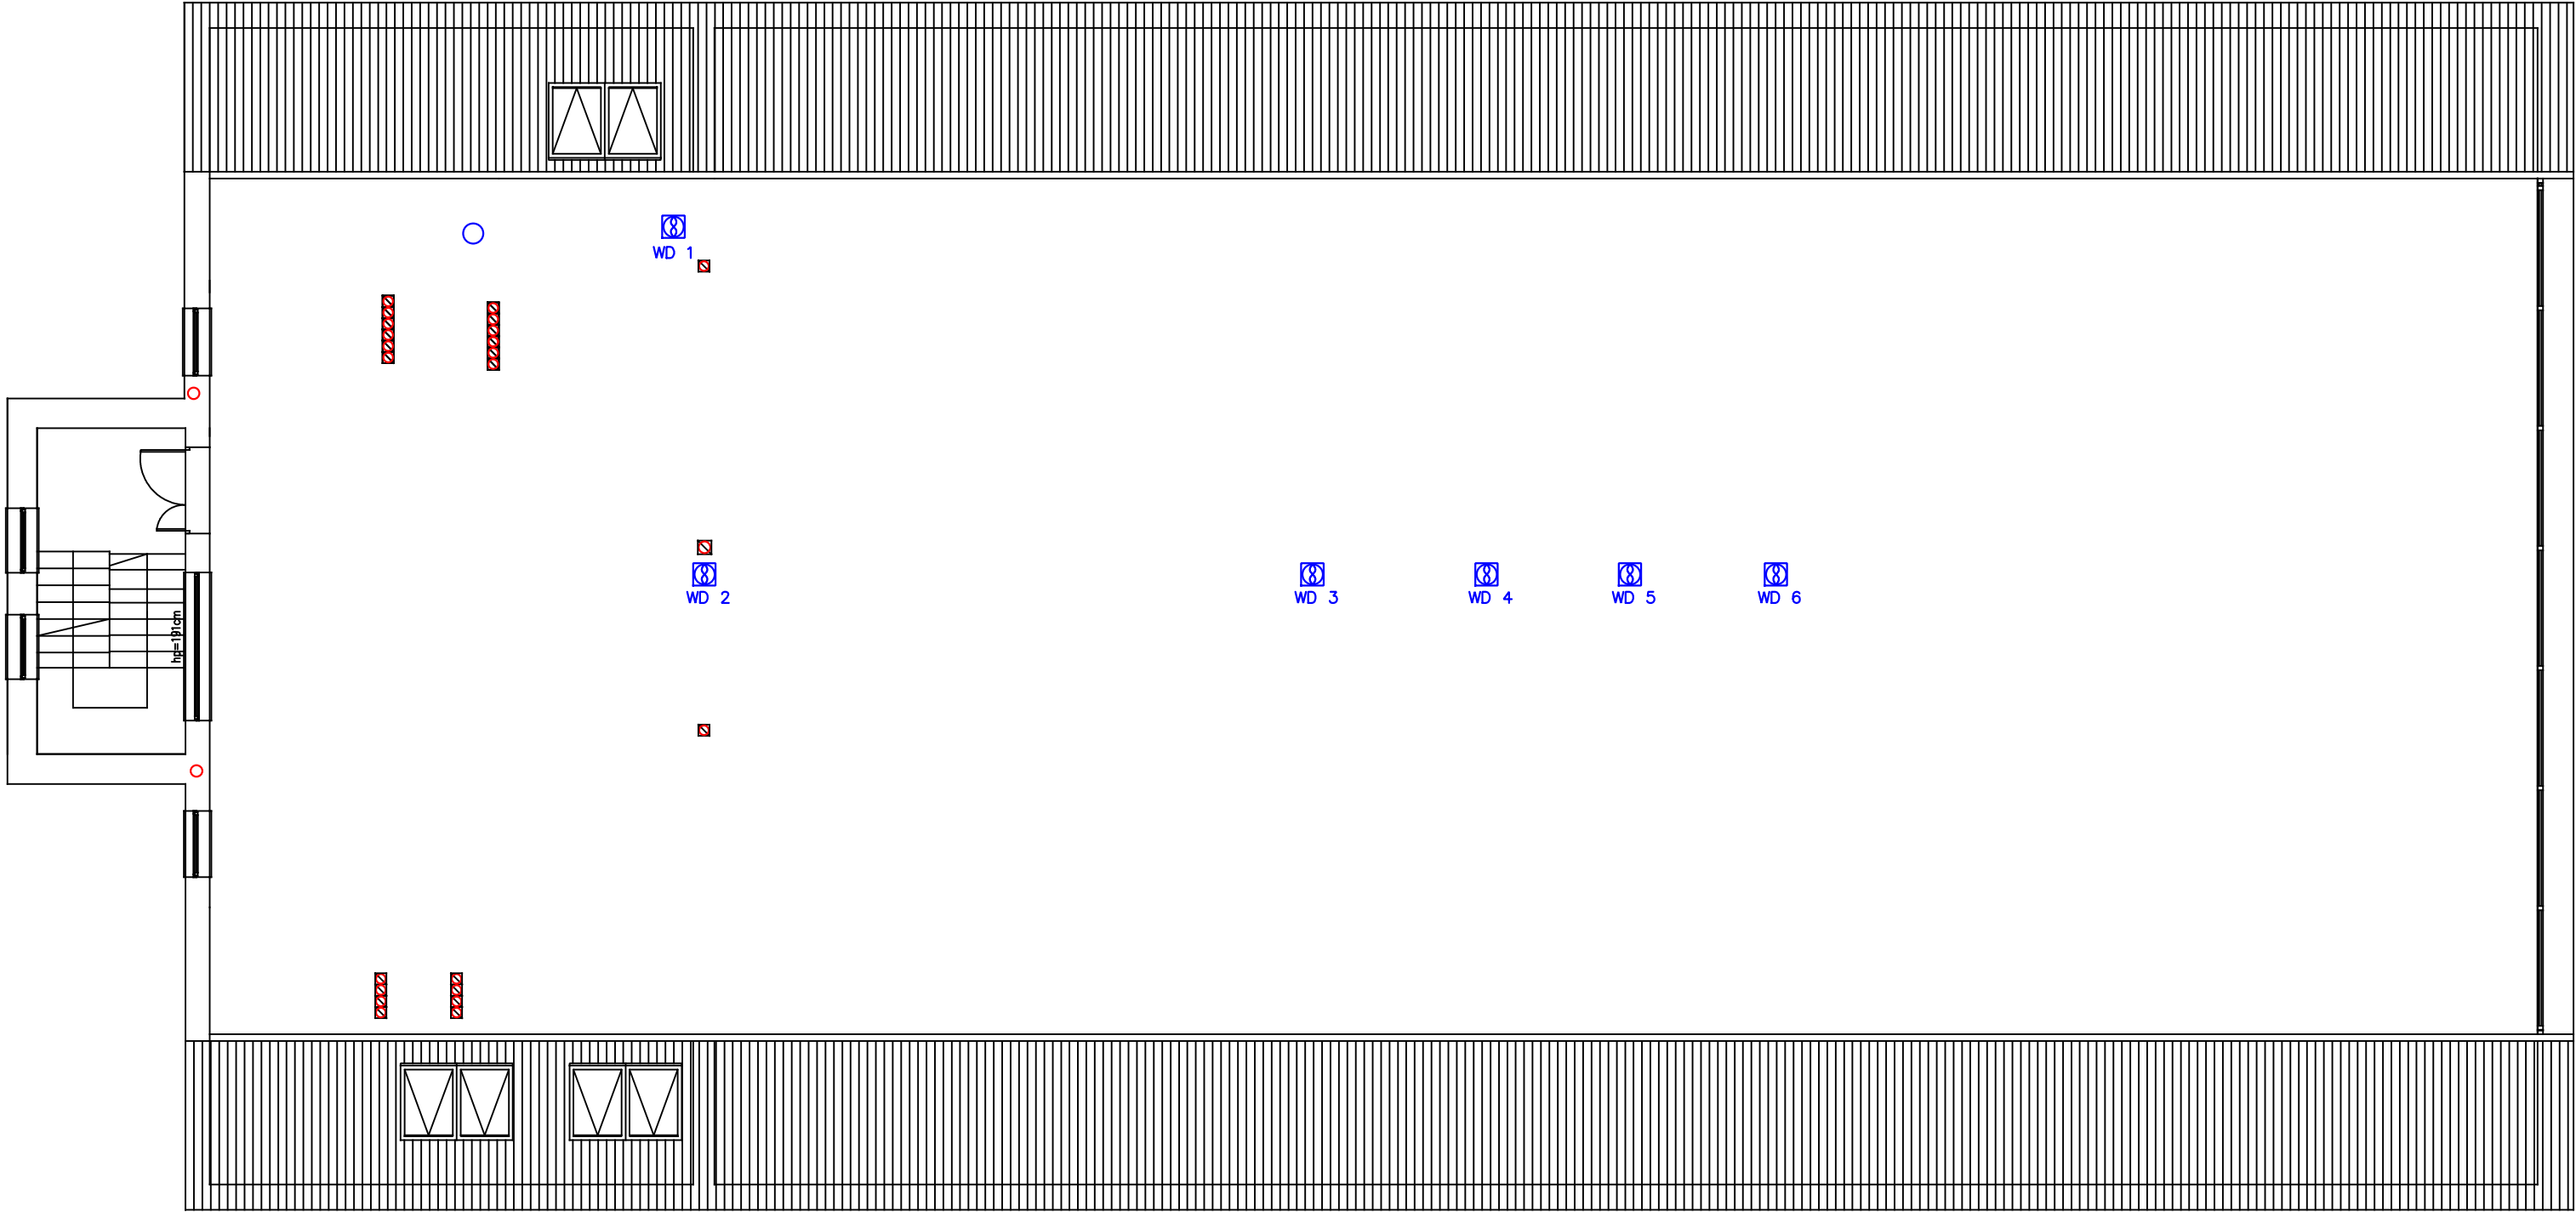

INWENTARYZACJA
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI


Nazwa i adres
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Nazwa obiektu i lokalizacja
Budynek HALA SPORTOWA
ul. Dożynkowa 9, Poznań

Poziom
Rzut dachu

Opracował:
Dział Inwestycji i Remontów UEP

Data opracowania	Rev. 1	Rev. 2
12.04.2019 r.		

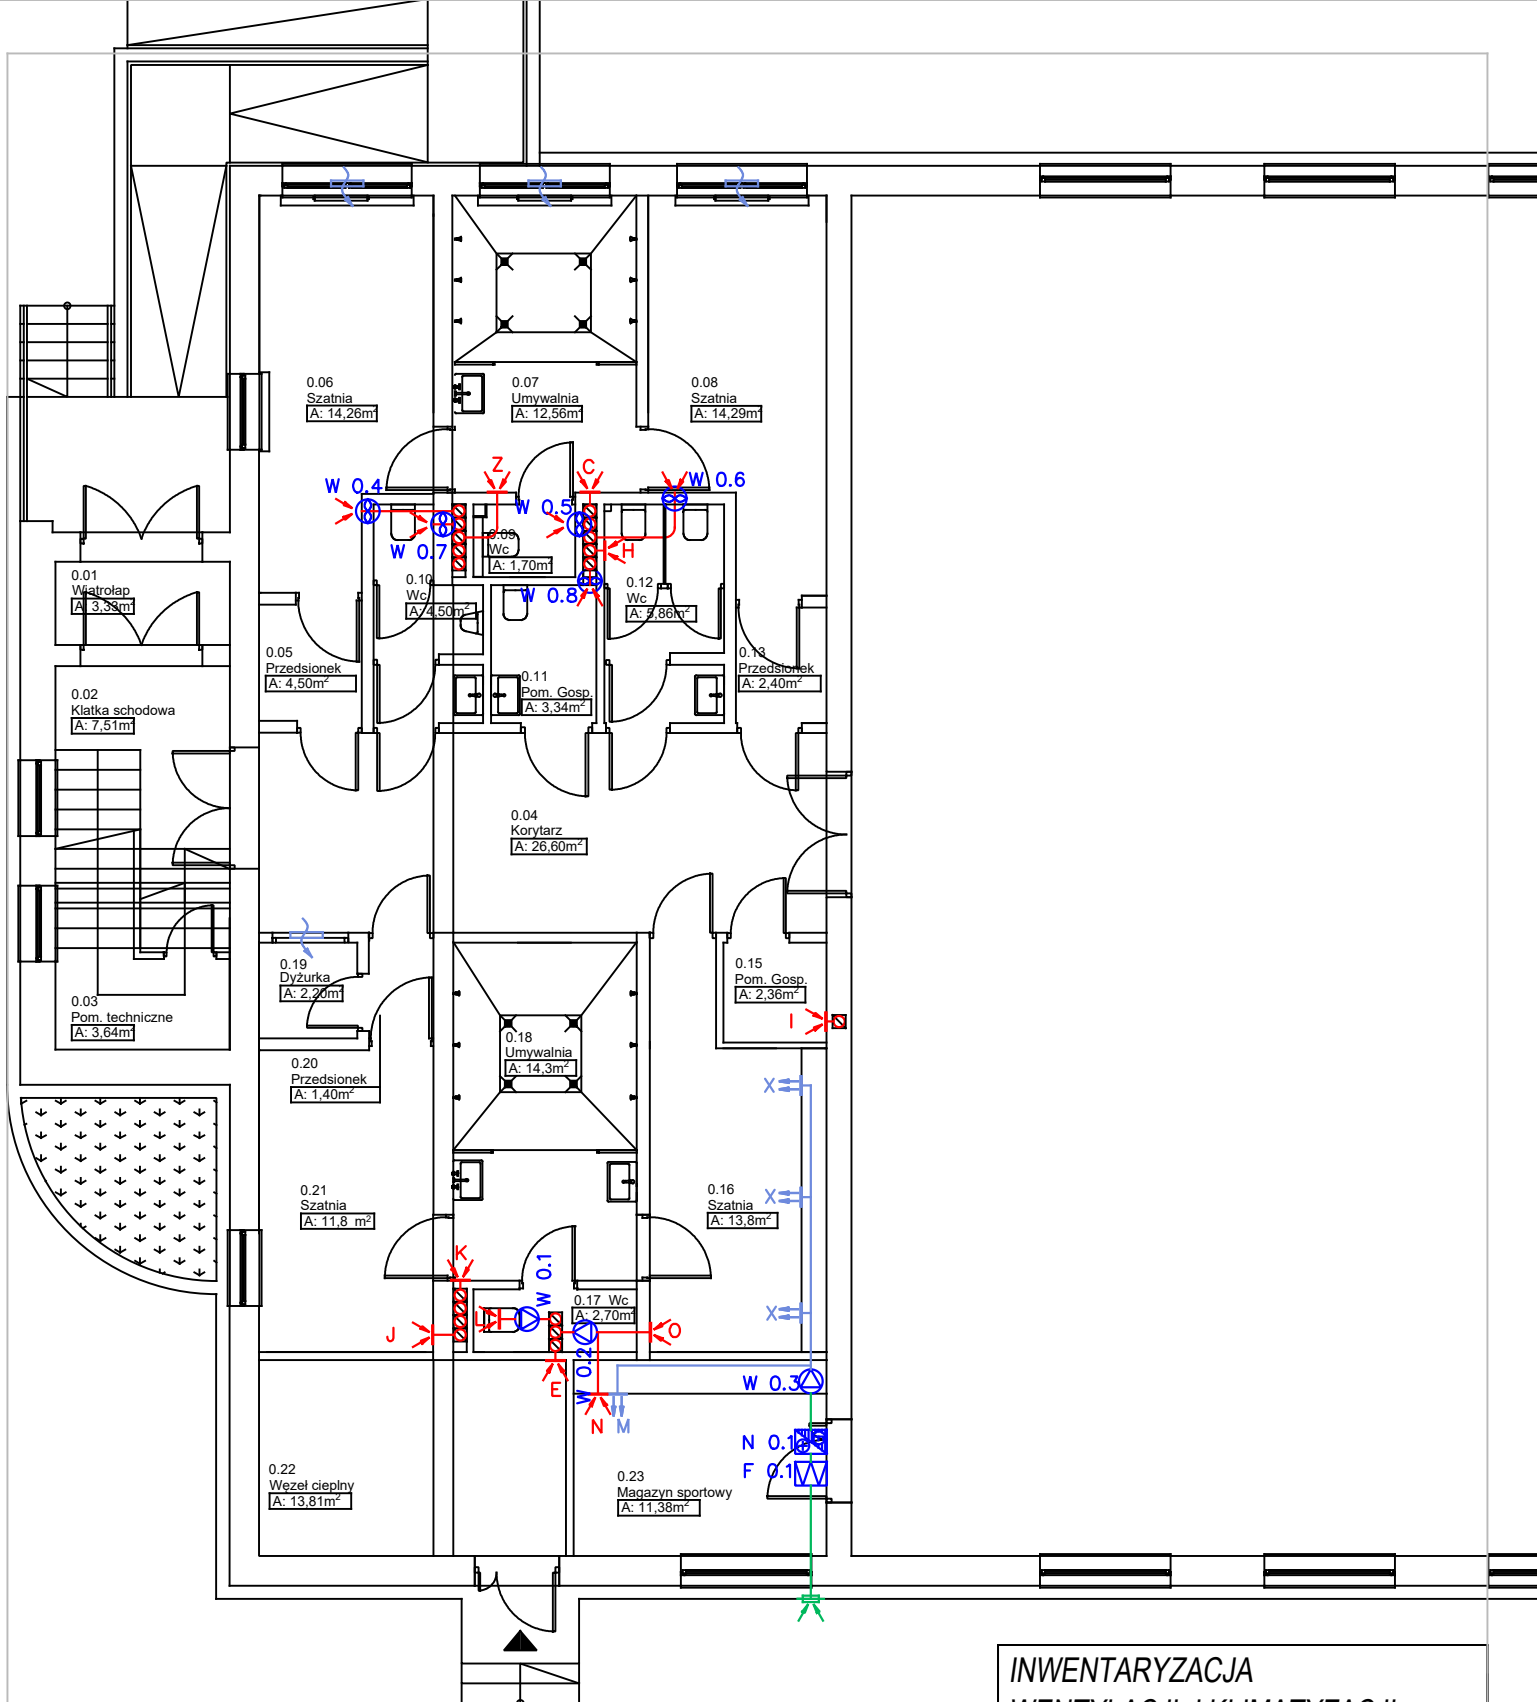

INWENTARYZACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Nazwa i adres

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Nazwa obiektu i lokalizacja

Budynek HALA SPORTOWA
ul. Dożynkowa 9, Poznań

Poziom

Rzut parteru - strefa socjalno-biurowa

Opracował:

Dział Inwestycji i Remontów UEP

Data opracowania

12.04.2019 r.

Rev. 1

Rev. 2

OPIS URZĄDZENIA				DANE TECHNICZNE											LOKALIZACJA URZĄDZENIA		POMIESZCZENIA OBSŁUGIWANE		STEROWANIE		ZASILANIE ELEKTRYCZNE	UWAGI
Nr 2019	Symbol inwentarz. (na rys.)	Nazwa urządzenia	JEDN. WEWNĘTRZNA Prod / model / nr ser. (z tabliczki znam)	JEDN. ZEWNĘTRZNA Prod / model / nr ser. (z tabliczki znam)	Ilość urz.	Moc chł. [kW]	Rodzaj czynnika chłodniczego	Ilość freonu [kg]	ODP	GWP	ton eqCO2	CRO	Typ filtrów	Ilość filtrów	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA bud / piętro / nr pom	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA bud / piętro / nr pom	bud. / piętro / nr pom.	wydział katedra osoba kontakt.	Lokalizacja regulatorów	opis sterowania		
HALA SPORTOWA																						
HS-K-1	HS-K+1.1 HS-K+2.1	Klimatyzacja SPLIT MCQUAY sala fitness +2	MCQUAY MSCIY050DR-AFAB-R 20502406-00348	MCQUAY MSLC050CR-FCCOA-R 20501903-00747	1+1	13,3	R-410a R-32/125 (50.0/50.0)	3,18	0	2088	6,6	TAK 1x / rok			hala sportowa piętro +2, sala fitness +2	hala sportowa piętro +1, daszek nad głównym wejściem wyjście przez okno z pom. 101	hala sportowa piętro +2, sala fitness +2	-	-	-	hala sportowa piętro +2, szafa T2, zab. C16 "klimatyzacja piętro"	