

Rozdzielnica ACS elBOX-XL

nr katalogowy: 755A7010

typ: W125-116006 10kA



Producent

ELGAT sp. z o.o.

ul. Policka 15, 72-004 Tanowo

tel. 91 442 64 71, fax 91 442 64 49

info@elgat.pl, www.elgat.pl



Informacja ogólna

Rodzaj obudowy: elBOX-XL

Materiał obudowy: Stal powlekana AlZn

Stelaż: Stojak

Materiał stelaża: Stal nierdzewna

Wysokość: 1200 mm

Szerokość: 820 mm

Głębokość: 320 / 670* mm

Waga: 47 kg


Stopień ochrony: IP 44

Temp. pracy: od -25°C do 40°C

* głębokość po rozstawieniu stojaka



Schemat

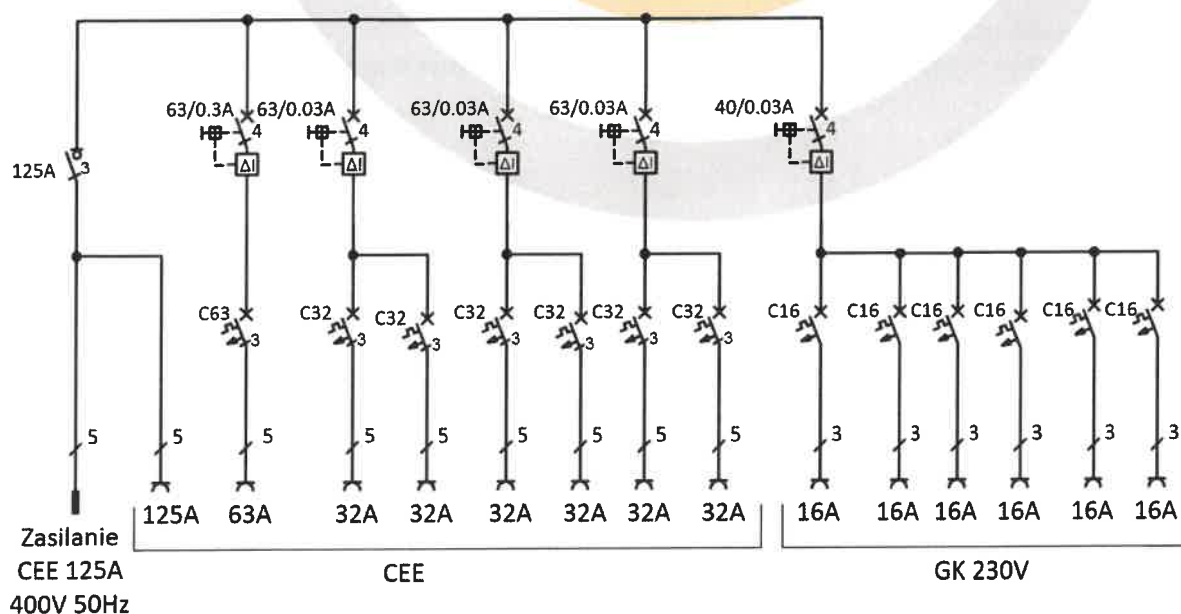

Elgat sp. z o.o.
Policka 15
72-004 Tanowo, PL

tel. +48 91 442 64 71
fax +48 91 442 64 49
info@elgat.pl, www.elgat.pl

KRS: 0000338696
XIII Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego w Szczecinie

NIP PL8513103264
Kapitał zakładowy
1 525 000 PLN

Rozdzielnica ACS eIBOX-XL



nr katalogowy: 755A7010

typ: W125-116006 10kA



Specyfikacja

NR KATALOGOWY	POMIAR	PARAMETRY	ZASILANIE	ODPŁYWY	ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWOPRĄDOWE
item no:	measurement:	parameters:	inlet	outlets	RCD protection
755A7010	BRAK POMIARU 	TN-S 3/N/PE $I_n = 125 \text{ A}$ $S_n = 86 \text{ kVA}$ $U_n = 400 \text{ V}$ $f = 50 \text{ Hz}$	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 125 A WTYK CEE 125A typ: W125 -	 125A ↓ 1 63A ↓ 1 32A ↓ 6 16A ↓ 0 16A-3P ↓ 0 GK ↓ 6	5 x

UWAGI:

Aparatura ETI 10kA, wyłączniki RCCB typu AC, gniazda 230V z kołkiem ochronnym



Normy i pomiary

Rozdzielnica wykonana i testowana zgodnie z normą:

PN-EN 61439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przenośnych do instalowania na placu budowy (ACS)

wraz z pomiarem właściwości dielektrycznych (2000 V)

Spełnia wymogi instalacji elektrycznej na terenie budowy zgodnej z

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia

Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiórki



Zastosowanie



- funkcja rozdzielcza
- przeznaczenie: rozdział energii z sieci lub agregatów prądotwórczych; eksploatacja na terenie budowy, w przemyśle, rolnictwie oraz w innych miejscach wymagających utworzenia tymczasowej, przenośnej instalacji elektrycznej (np. imprezy masowe)
- użytkowanie: na zewnątrz i wewnątrz budynków
- pozycja pracy: ustawienie na poziomej powierzchni lub zawieszenie na ścianie
- drzwi mogą być otwierane/zamykane w każdych warunkach pracy
- istnieje możliwość dostosowania wyposażenia według potrzeb klienta

Elgat sp. z o. o.
Policka 15
72-004 Tanowo, PL

tel. +48 91 442 64 71
fax +48 91 442 64 49
info@elgat.pl, www.elgat.pl

KRS: 0000338696
XIII Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego w Szczecinie

NIP PL8513103264
Kapitał zakładowy
1 525 000 PLN

Rozdzielnica ACS eBOX-XL

nr katalogowy: 755A8210

typ: W125-224006 v2 10kA



Producent

ELGAT sp. z o.o.

ul. Policka 15, 72-004 Tanowo

tel. 91 442 64 71, fax 91 442 64 49

info@elgat.pl, www.elgat.pl



Informacja ogólna

Rodzaj obudowy: eBOX-XL

Materiał obudowy: Stal powlekana AlZn

Stelaż: Stojak

Materiał stelaża: Stal nierdzewna

Wysokość: 1200 mm

Szerokość: 820 mm

Głębokość: 320 / 670* mm

Waga: 47 kg


Stopień ochrony: IP 44

Temp. pracy: od -25°C do 40°C

* głębokość po rozstawieniu stojaka



Schemat

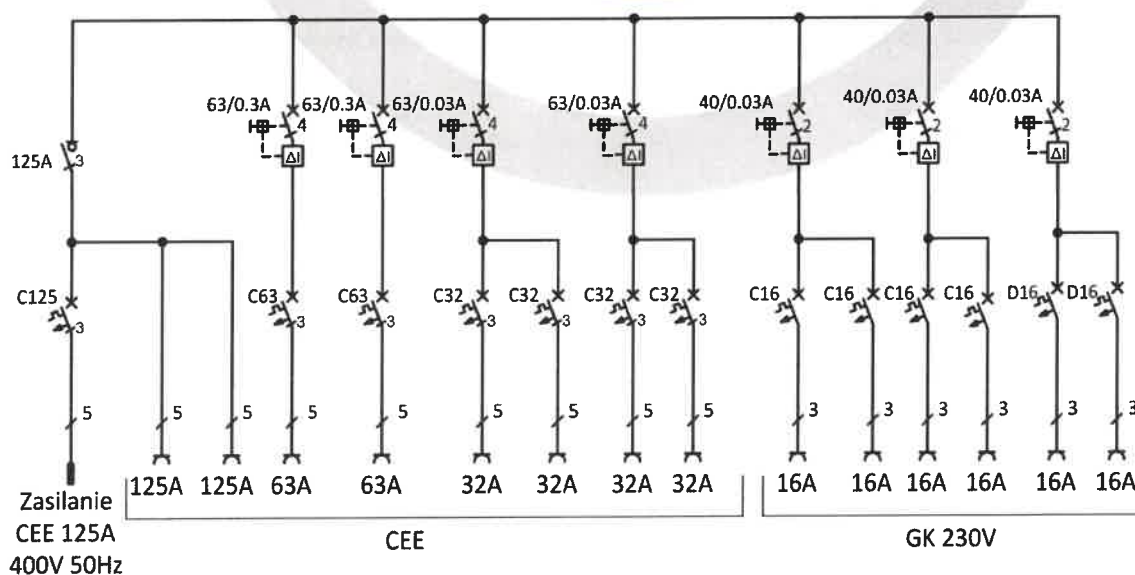

Elgat sp. z o.o.
Policka 15
72-004 Tanowo, PL

tel. +48 91 442 64 71
fax +48 91 442 64 49
info@elgat.pl, www.elgat.pl

KRS: 0000338696
XIII Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego w Szczecinie

NIP PL8513103264
Kapitał zakładowy
1 525 000 PLN

Rozdzielnica ACS eIBOX-XL



nr katalogowy: 755A8210

typ: W125-224006 v2 10kA



Specyfikacja

NR KATALOGOWY	POMIAR	PARAMETRY	ZASILANIE	ODPŁYWY	ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWOPRĄDOWE
item no.	measurement	parameters	inlet	outlets	RCD protection
755A8210	BRAK POMIARU 	TN-S 3/N/PE $I_n = 125\text{ A}$ $S_n = 86\text{ kVA}$ $U_n = 400\text{ V}$ $f = 50\text{ Hz}$	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 125 A WTYK CEE 125A typ: W125 -	 125A ↓ 2 63A ↓ 2 32A ↓ 4 16A ↓ 0 16A-3P ↓ 0 GK ↓ 6	3 x 4 x

UWAGI:

Aparatura ETI 10kA, wyłączniki RCCB typu AC, gniazda 230V z kołkiem ochronnym



Normy i pomiary

Rozdzielnica wykonana i testowana zgodnie z normą:

PN-EN 61439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przenośnych do instalowania na placu budowy (ACS)

wraz z pomiarem właściwości dielektrycznych (2000 V)

Spełnia wymogi instalacji elektrycznej na terenie budowy zgodnej z

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia

Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbiórki



Zastosowanie



- funkcja rozdzielcza
- przeznaczenie: rozdział energii z sieci lub agregatów prądowców; eksploatacja na terenie budowy, w przemyśle, rolnictwie, wojsku oraz w innych miejscach wymagających utworzenia tymczasowej, przenośnej instalacji elektrycznej (np. imprezy masowe)
- użytkowanie: na zewnątrz i wewnątrz budynków
- pozycja pracy: ustawienie na poziomej powierzchni lub zawieszenie na ścianie
- drzwi mogą być otwierane/zamykane w każdych warunkach pracy
- istnieje możliwość dostosowania wyposażenia według potrzeb klienta

Elgat sp. z o. o.
Policka 15
72-004 Tanowo, PL

tel. +48 91 442 64 71
fax +48 91 442 64 49
info@elgat.pl, www.elgat.pl

KRS: 0000338696
XIII Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego w Szczecinie

NIP PL8513103264
Kapitał zakładowy
1 525 000 PLN