




PRZEKRÓJ A - A

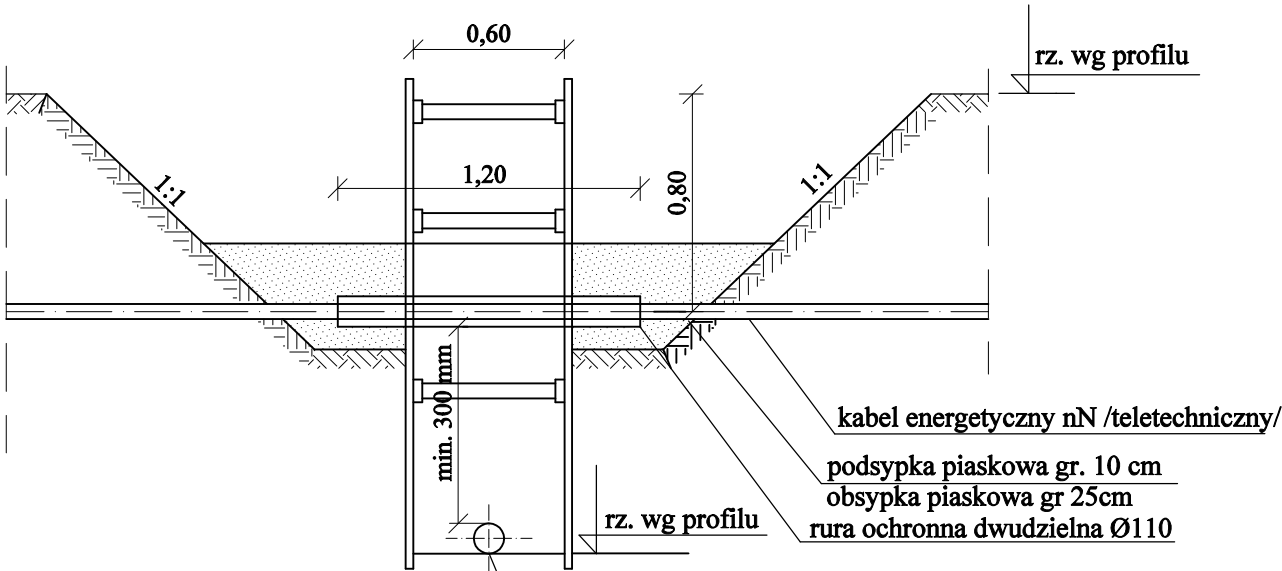

RZUT POZIOMY

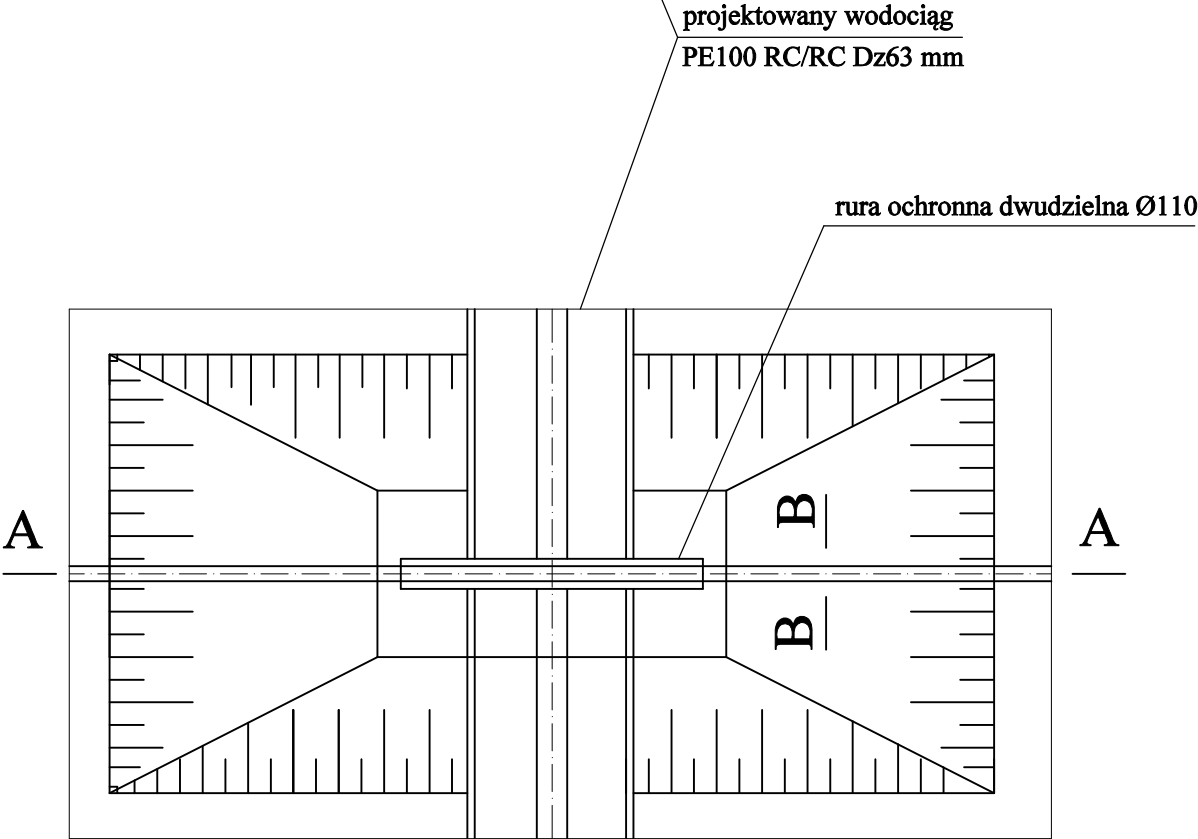

PRZEKRÓJ B - B

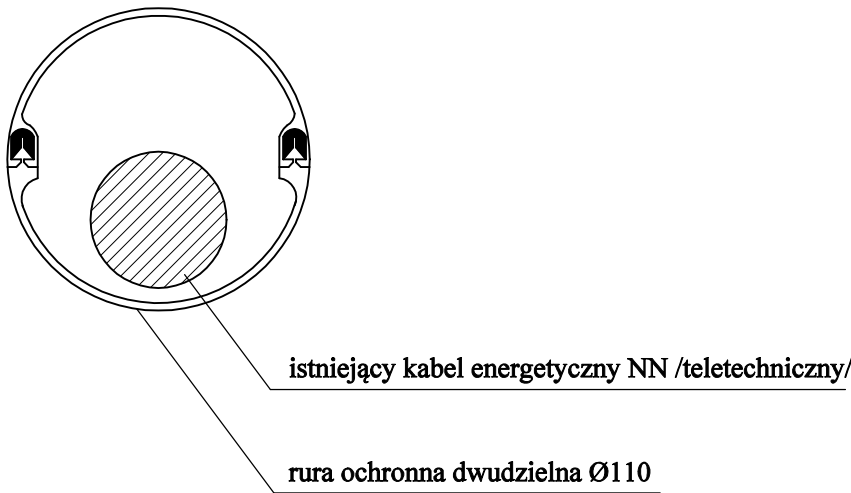

- UWAGI:
- Zastosować:
 - dla kabli nN rurę ochronną dwudzielną koloru niebieskiego o średnicy min. 110 mm
 - dla kabli teletechnicznych rurę ochronną dwudzielną koloru pomarańczowego o średnicy min. 110 mmwyprowadzoną 0,5m poza obrys wodociągu.
 - Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową

HALIT Halama Grzegorz 43-246 Strumień, ul. Leśna 9				
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Zamek i ulicy Sielskiej w sołectwie Pogórze	Nazwisko:		Podpis:	
	Projektował:	mgr inż. Grzegorz Halama nr upr. SLK/8662/PBS/19		
Adres inwestycji: Pogórze, ul. Kępki, ul. Zamek, ul. Sąsiedzka	Opracował:	mgr inż. Agnieszka Jaszczurowska		
Inwestor: Gmina Skoczów ul. Rynek 1, 43-430 Skoczów				
Tytuł: Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych	Stadium: PT	Skala: -	Data: 05.2024	Nr. rys.: 4